


ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Nibbiano

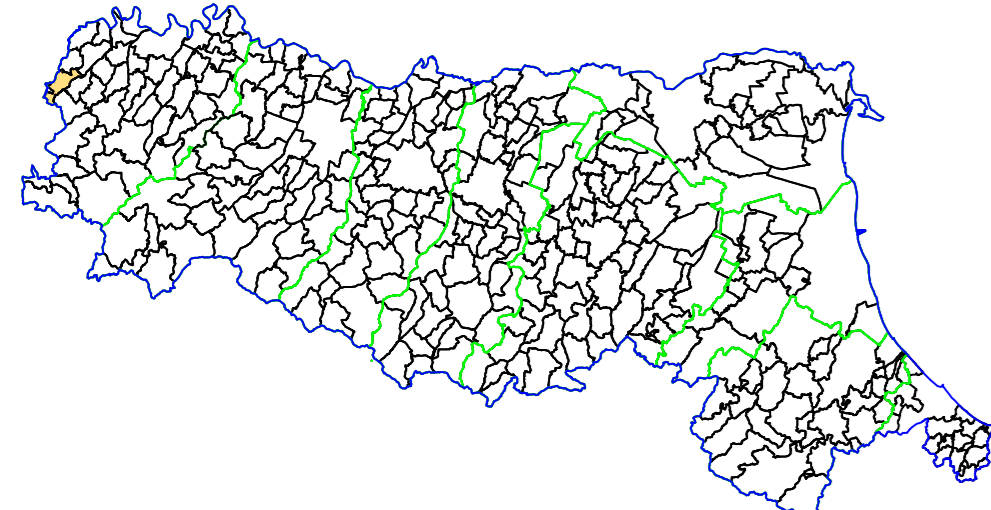

Regione	Soggetto realizzatore	Data
	<p>AMBITER S.p.A. società a partecipazione paritetica Via Novati, 1/A - 41124 Parma (PR) Tel. 0521 864330 - Fax 0521 864345 e-mail: info@ambiter.it PEC: ambiter@pec.ambiter.eu</p>	ottobre 2017

Legenda

Codice regione: 08
Codice provincia: 33

Sistema di gestione delle emergenze

- Edificio strategico
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- Area di emergenza (RICOVERO)
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO-RICOVERO)
- Area di emergenza (ATTESA)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale interferente
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata

0 1.000 2000

