

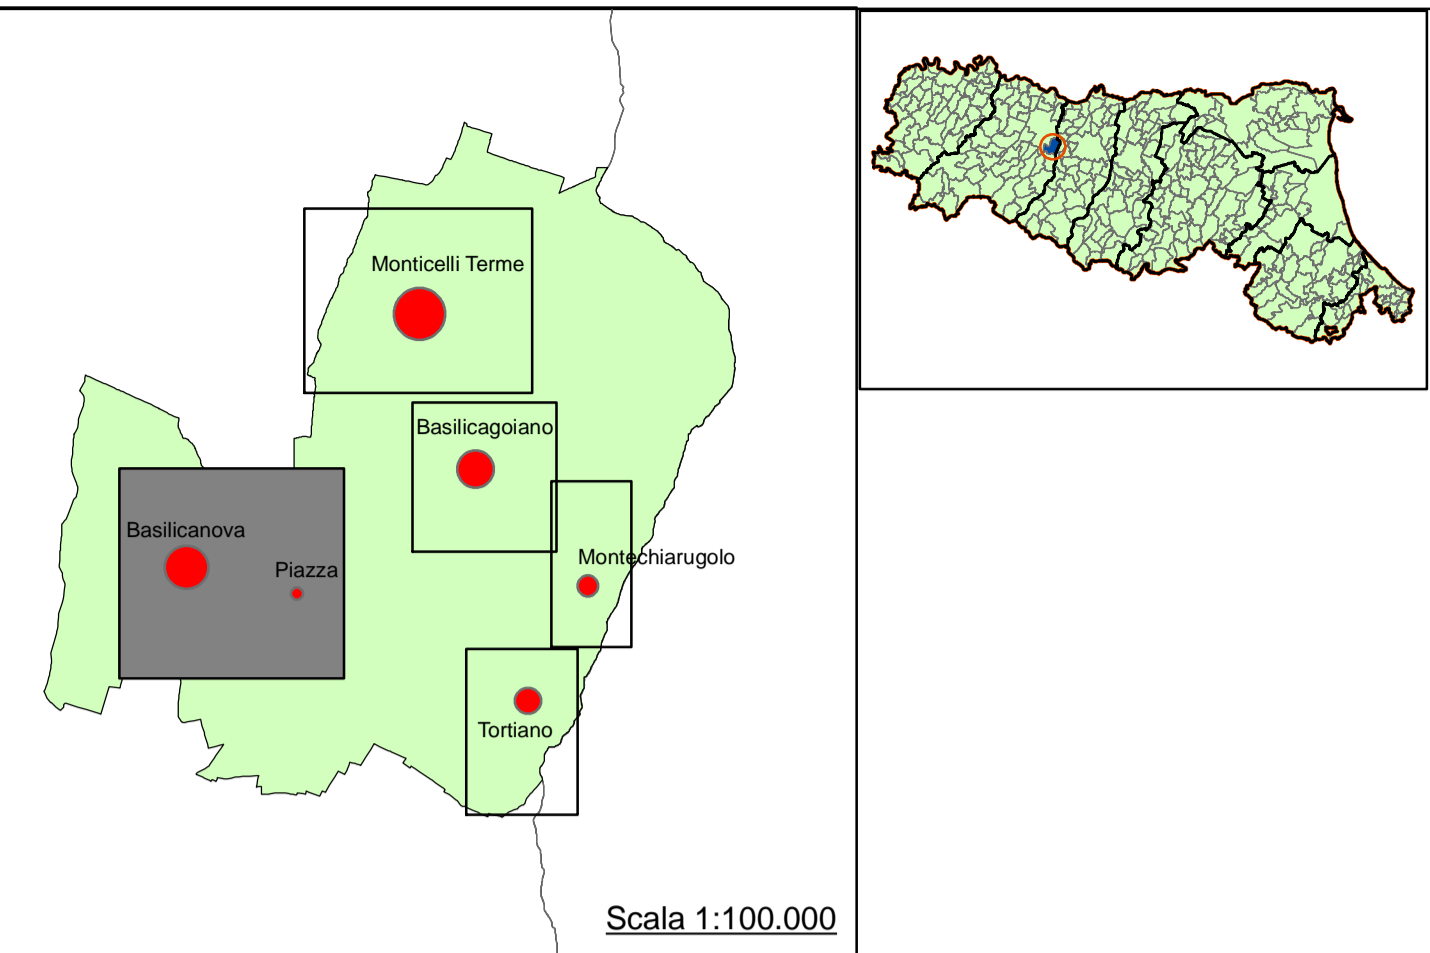




1:5.000

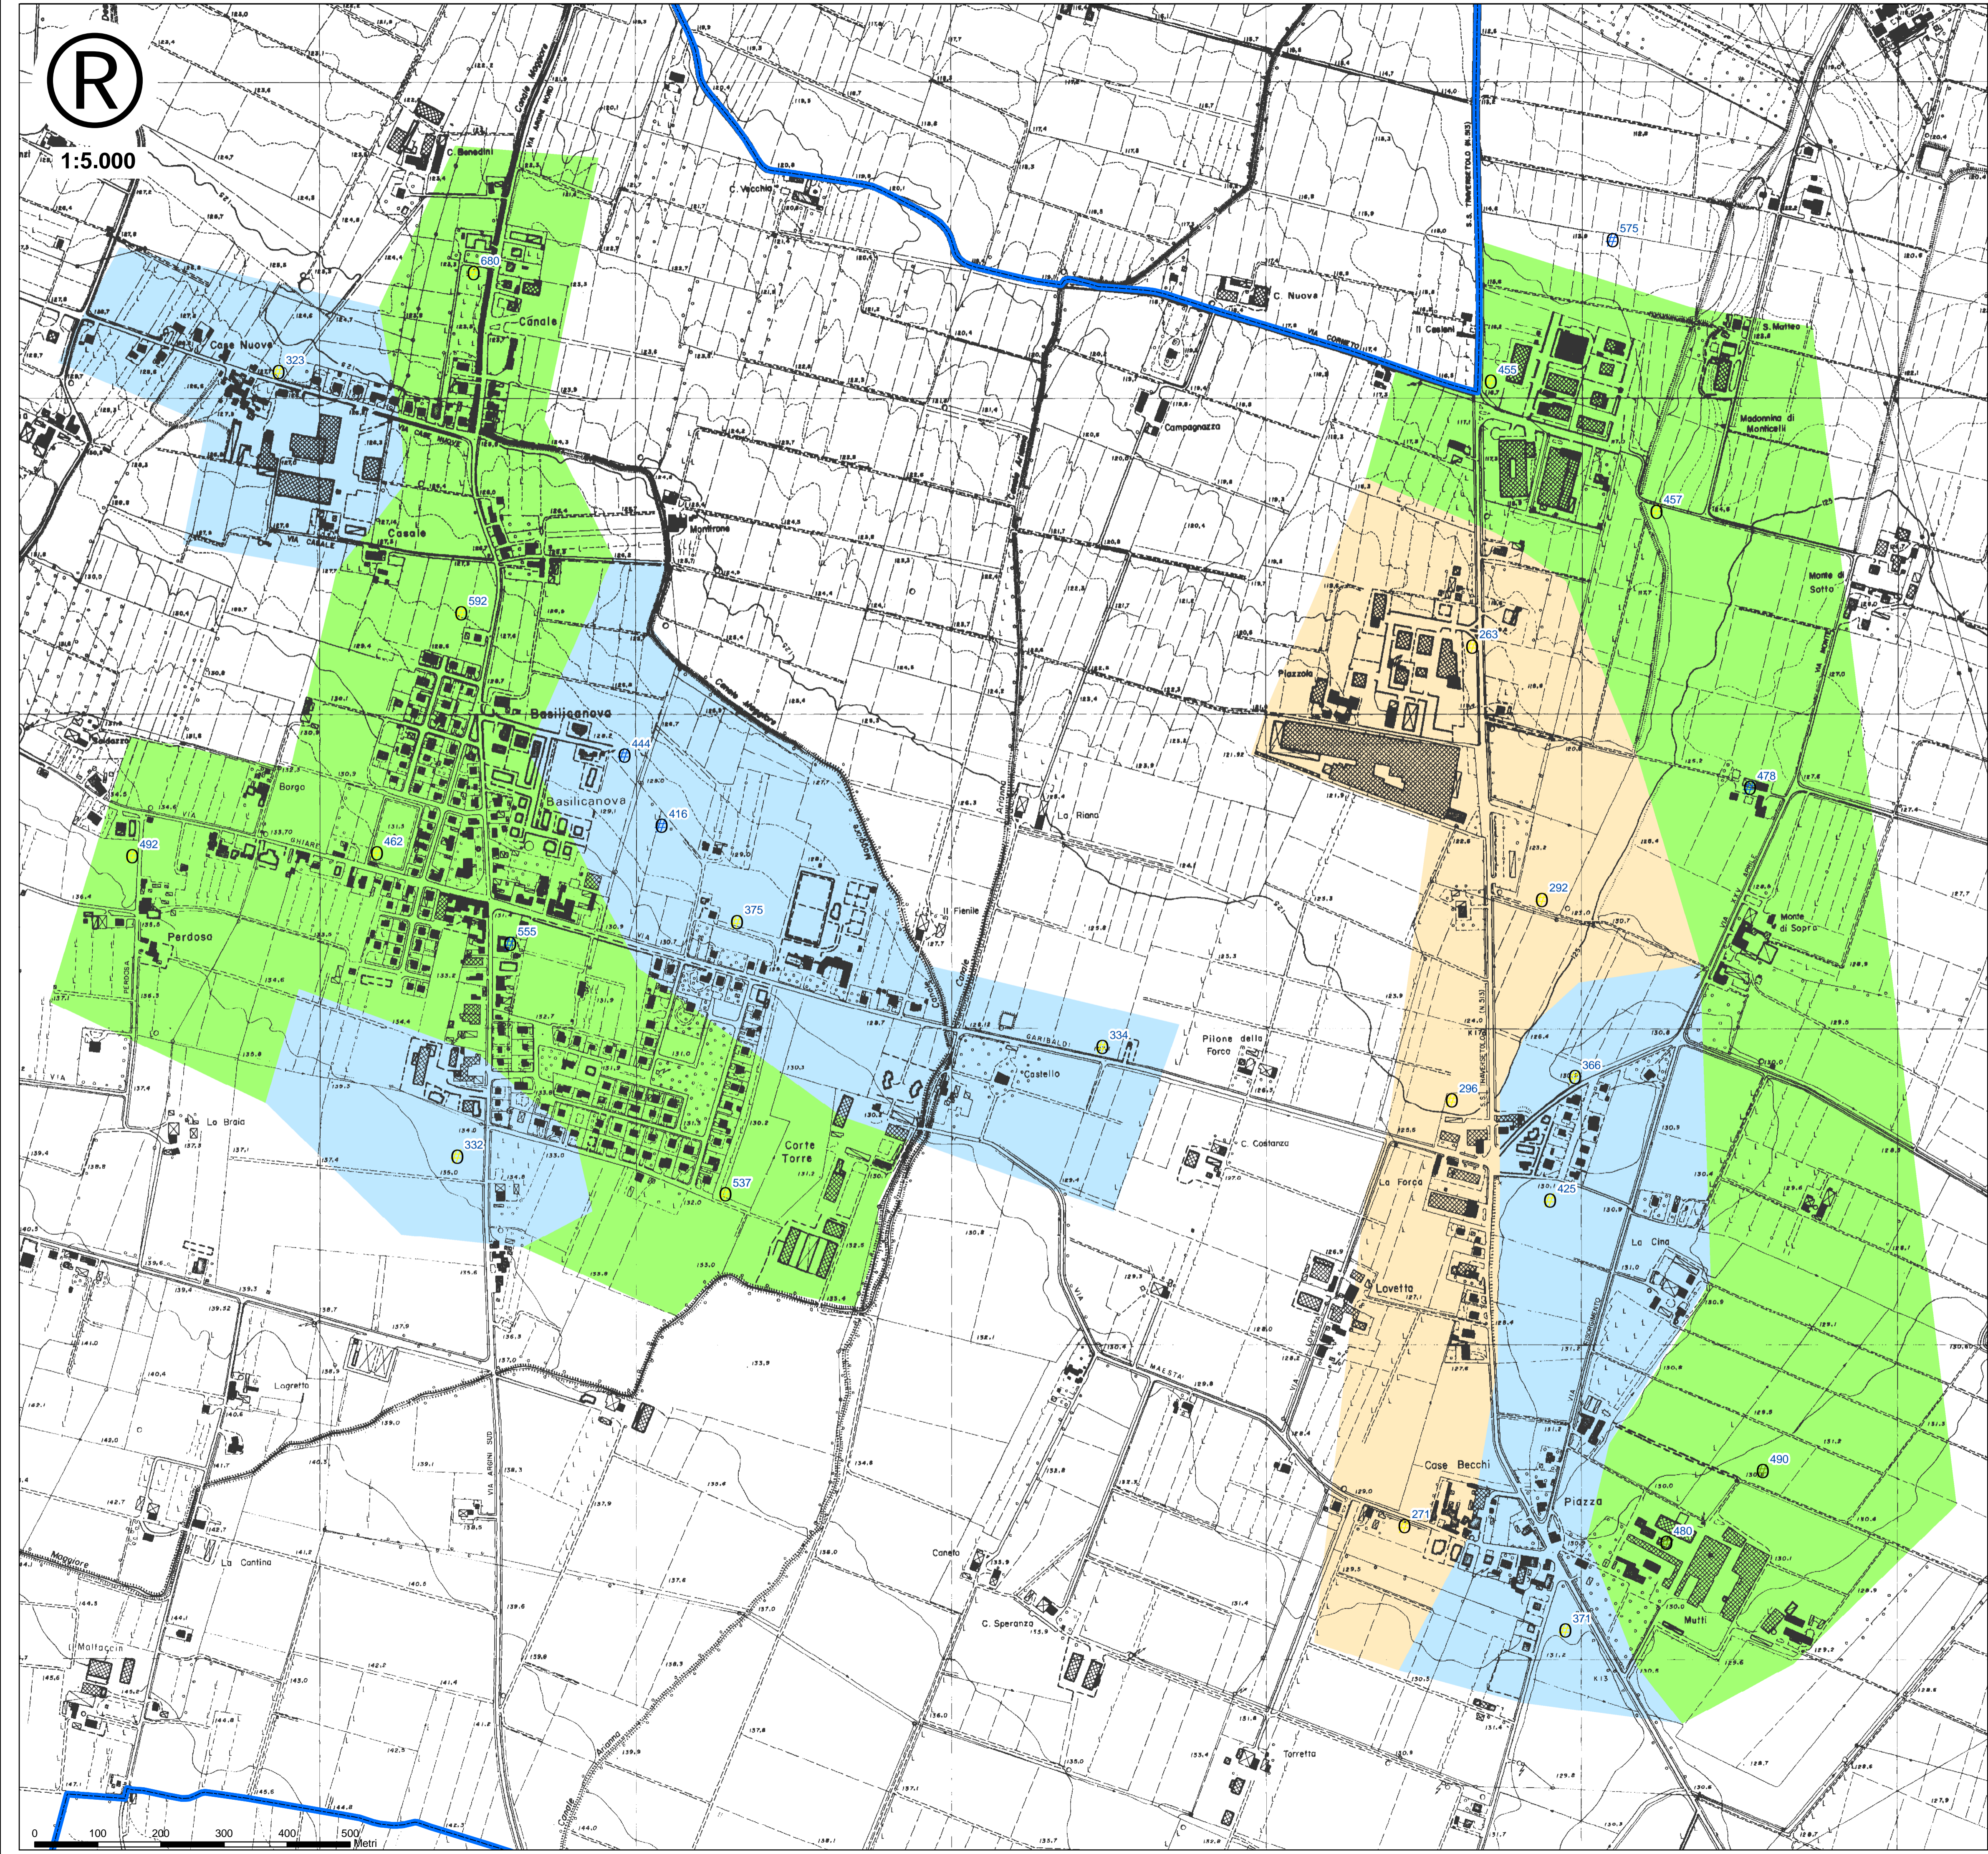

### Legenda

**Territorio**



**Indagini sismiche**

- HVSR
- MASW
- ReMi
- 327 Vs30 in m/s

Fattori di Amplificazione - PIANURA1			
Vs30 (m/s)	< 300	>=300 , <450	>= 450
F.A. P.G.A.	1.7	1.6	1.5
F.A. Intensità spettrale 0.1s < To < 0.5s	1.9	1.8	1.6
F.A. Intensità spettrale 0.5s < To < 1.0s	2.6	2.4	1.7

Febbraio 2012

STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Parma



Comune di Montecchiarugolo

**Studio di microzonazione sismica di cui all'OPCM 3907/2010 e ss.mm.**  
Deliberazione della Giunta regionale n. 1051 del 18.7.2011

Elaborato 7.e  
Carta dei fattori di amplificazione  
Basilicanova e Piazza

Scala: 1.5.000

Direzione Tecnica:

Dr. Geol. Carlo Caleffi  
Dr. Geol. Francesco Cerutti

Collaboratori:

Dr. Geol. Alessandro Ferrari  
Dr. Geol. Matteo Baisi



Sede legale e uffici - via Adami, 2 - 43121 Parma  
Tel 0521 233999 - Fax 0521 200181  
Sede locale: via Ferrari 5/G 46045 Marmirolo MN  
Tel-Fax 0376 467967  
email info@engeo.it - www.engeo.it