


ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Noceto

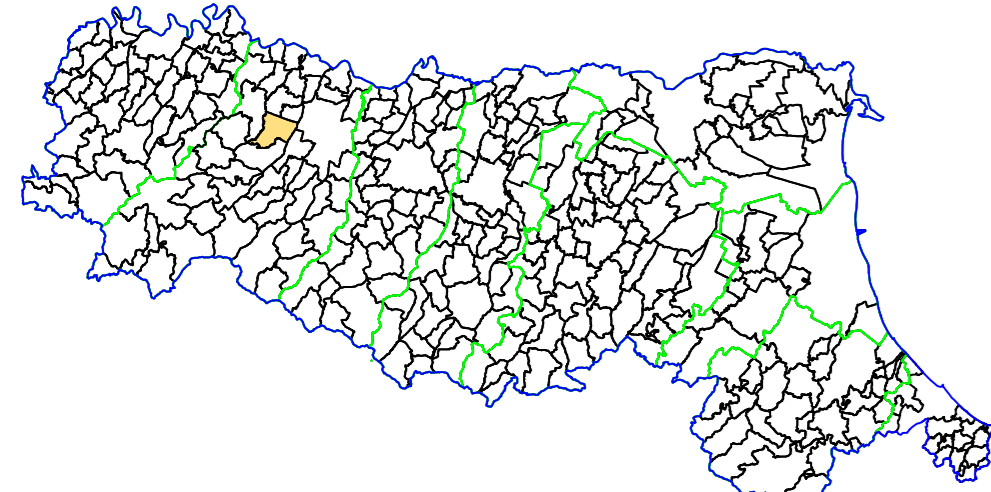

Regione	Soggetto realizzatore	Data
	 AMBITER S.p.A. <small>studio e ingegneria ambientale</small> <small>Via Noceto, 1/A - 41128 Parma (PR)</small> <small>tel. 0521/804030 - fax 0521/804040</small> <small>mail: info@ambiter.it - PEC: ambiter@pec.ambiter.it</small>	gennaio 2018


Legenda

Codice regione: 08
Codice provincia: 34

Sistema di gestione delle emergenze

- Edificio strategico
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- Area di emergenza (RICOVERO)
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO-RICOVERO)
- Area di emergenza (ATTESA)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale interferente
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata

0 250 500

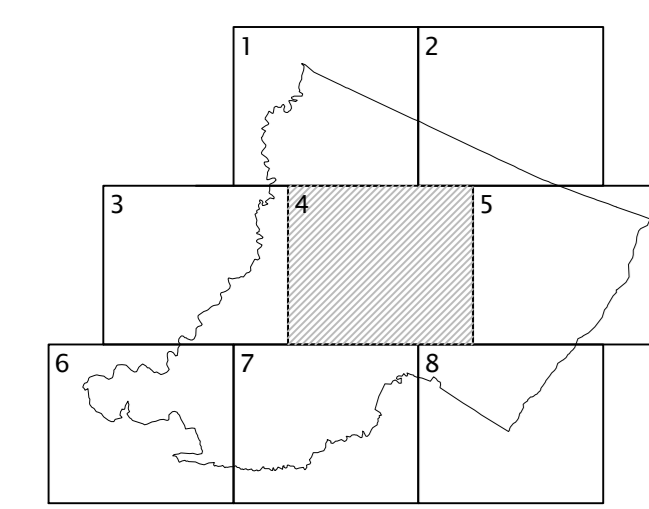

LEGENDA MS	
ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI	
	F.A. PGA = 1,5 - 1,6
	F.A. PGA = 1,7 - 1,8
	F.A. PGA = 1,9 - 2,0
	F.A. PGA = 2,1 - 2,2
ZONE DI ATTENZIONE PER INSTABILITA'	
	ZA - = zona di attenzione per instabilità di versante - ZONA 2009

