


ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Noceto

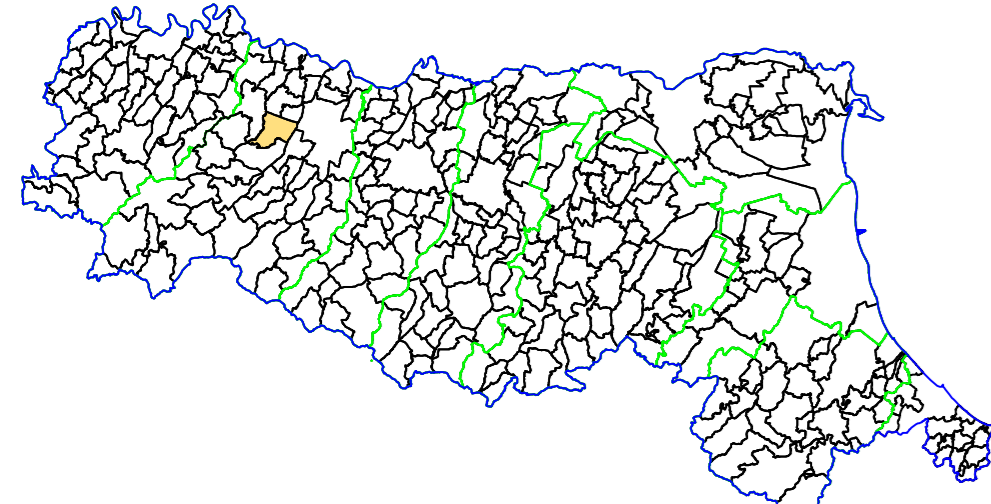

| | | |
|---------|---|--------------|
| Regione | Soggetto realizzatore | Data |
| | <p>AMBITER S.p.A. Ingegneria e servizi ambientali</p> <p>Via Noceto, 1/A - 41128 Parma (PR) Tel. 0521 984200 - Fax 0521 984249 Email: info@ambiter.it - P.E. ambiter@pec.ambiter.it</p> | gennaio 2018 |


Legenda

Codice regione: 08
Codice provincia: 34

Sistema di gestione delle emergenze

- 290 Edificio strategico
- 919 Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- 630 Area di emergenza (RICOVERO)
- 142 Area di emergenza (AMMASSAMENTO-RICOVERO)
- 706 Area di emergenza (ATTESA)
- 198 Infrastruttura di connessione
- 001 Infrastruttura di accessibilità
- 000/000 Aggregato strutturale interferente
- 000 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- 000 Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- 000 Unità strutturale interferente isolata

0 250 500

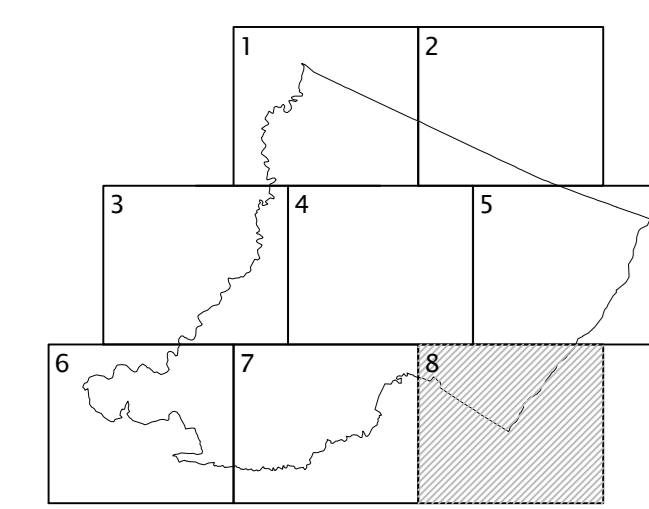

LEGENDA MS

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

- F.A. PGA = 1,5 - 1,6
- F.A. PGA = 1,7 - 1,8
- F.A. PGA = 1,9 - 2,0
- F.A. PGA = 2,1 - 2,2

ZONE DI ATTENZIONE PER INSTABILITA'

- ZA = zona di attenzione per instabilità di versante - ZONA 2009

