

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di microzonazione sismica

Livello 2 – HSM 0,1–0,5 sec.

scala 1 : 5.000

Regione Emilia–Romagna

Comune di Carpineti

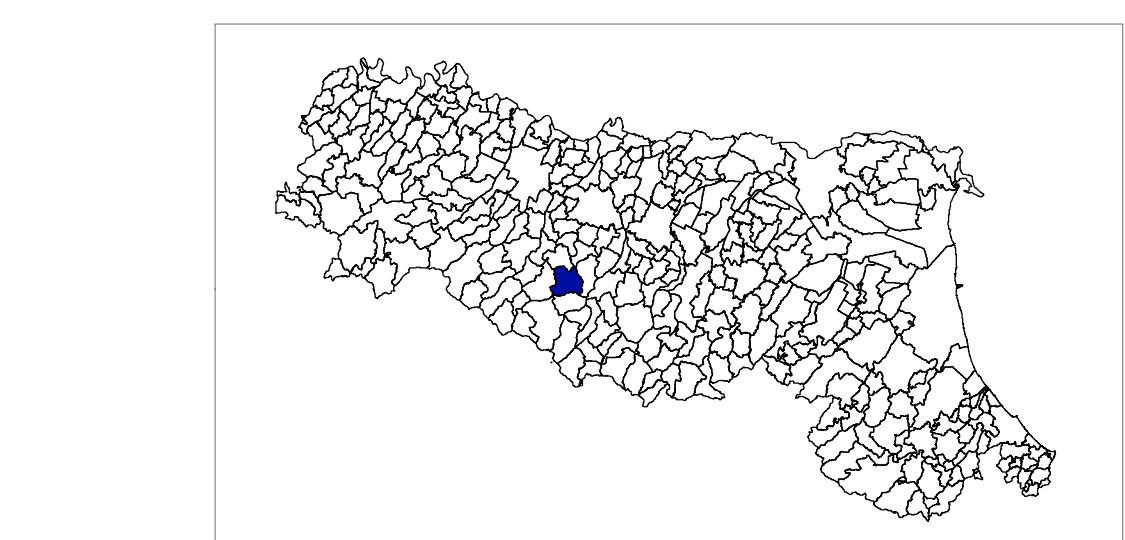

Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore	Amministrazione comunale Sindaco: Tiziano Borghi
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDC 344/2016 DET ER 20804/2017. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna – Servizio Geologico Luca Martelli	Studio Geologico CENTROCEO Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili Mauro Mazzetti	Responsabile Settore Pianificazione ed Uso del Territorio: Alex Lambruschi Data Aprile 2023 Tavola 2,7.1

Legenda

Valore di HSM (g) tra 0,1 e 0,5 sec

0,22 ≤ HSM ≤ 0,38

0,39 ≤ HSM ≤ 0,54

0,55 ≤ HSM ≤ 0,70

0,86 ≤ HSM ≤ 0,99

HSM > 1

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

Instabilità di versante (ZAv)

ZAv 0,55 ≤ HSM ≤ 0,70

ZAv 0,71 ≤ HSM ≤ 0,85

ZAv 0,86 ≤ HSM ≤ 0,99


ZAv HSM ≥ 1

Altri elementi rappresentati

Aree con approfondimenti di livello II

Limite di Comune

0 62,5 125 250 375 500 Metri

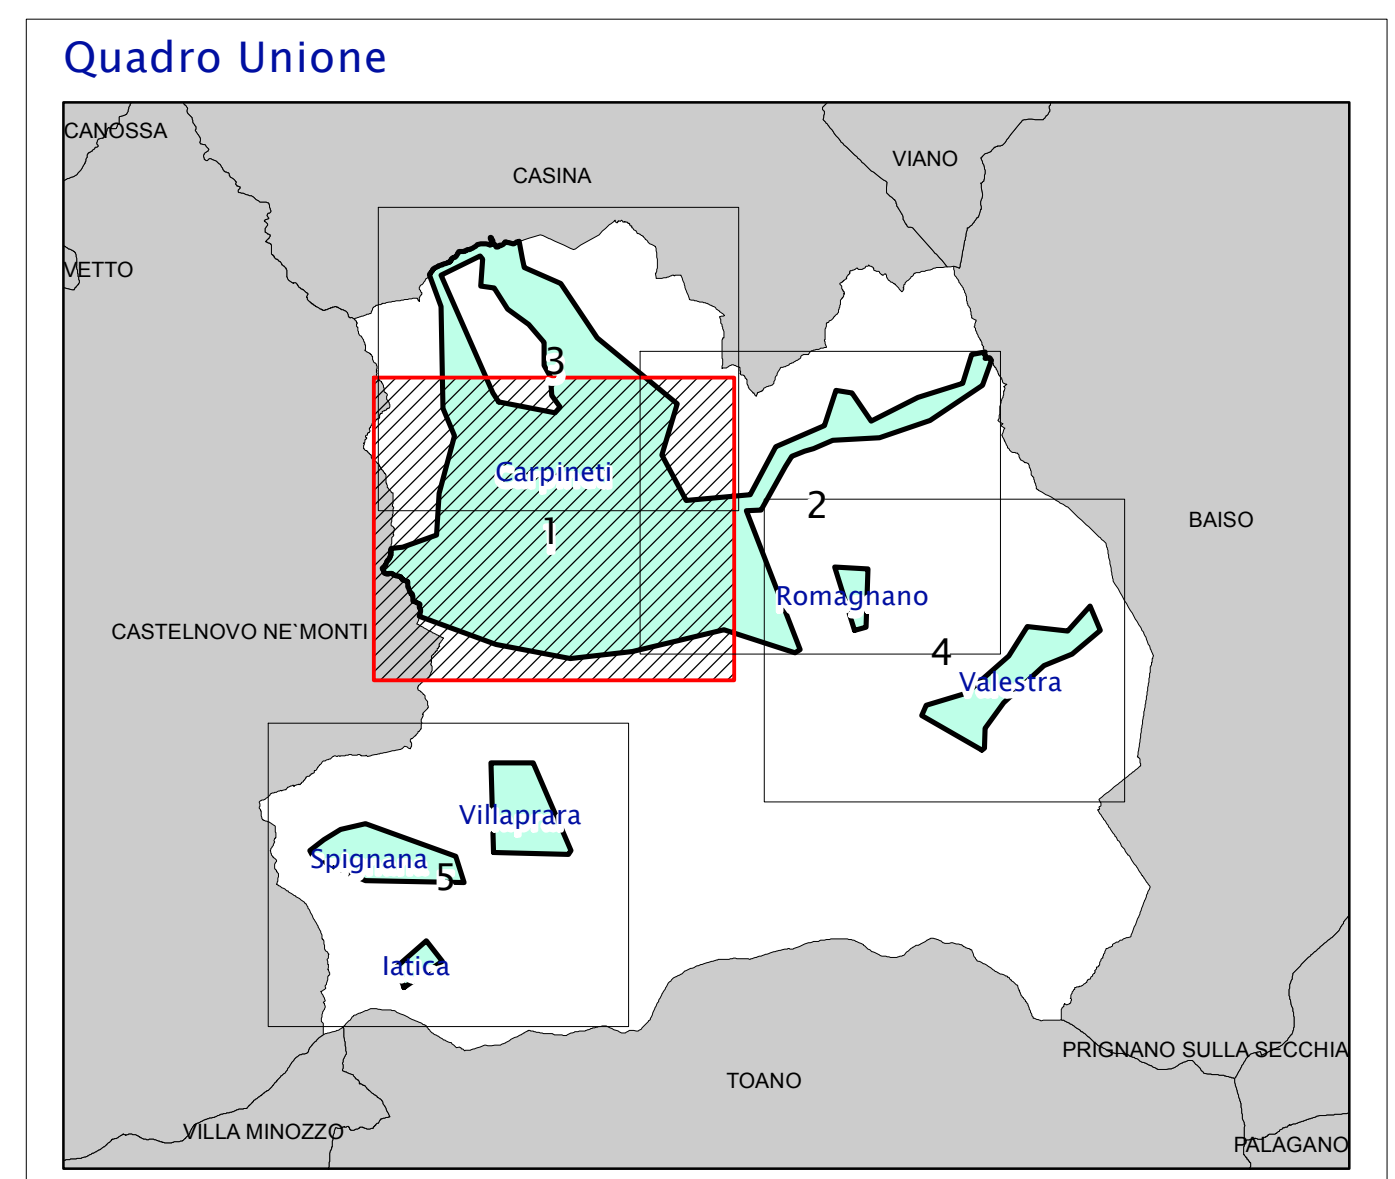

Fonte dei dati:

Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013

Aggiornamenti: 2010- 2013 - Periodo di rilievo: 1976- 2013.

