

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta Geologico Tecnica

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Castelnovo di Sotto



Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore Studio Geologico CENTROCEO	Amministrazione comunale Sindaco: Francesco Monica
Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDFC 171/2014 DGR ER 1227/2015. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili Mauro Mazzetti	Responsabile ITI settore Ambiente e Territorio: Luciano Mattioli Data Ottobre 2018 Tavola 1.2

### Legenda

**Terreni di copertura**

- SP Sabbie pulite con granulometria poco assorta
- SM Sabbie limose, miscela di sabbia e limo
- EL Argille inorganiche di alta plasticità, argille grasse
- MI Limi inorganici, sabbie fini, limi micacei o diaionevoli
- ML Limi inorganici, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità
- EL Argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille limose, argille magre

**Ambiente deposizionale**

- es Argine/barre/canali
- pi Piana inondabile


**Elementi geologici e idrogeologici**

- 10 Profondità (m) sondaggio o pozzo che non ha raggiunto il substrato
- 4.5 Profondità (m) della falda
- Asse di paleovalve
- Traccia di sezione geologica rappresentativa del modello del sottosuolo

**Altri elementi rappresentati**

- Limite di Comune

### Quadro Unione

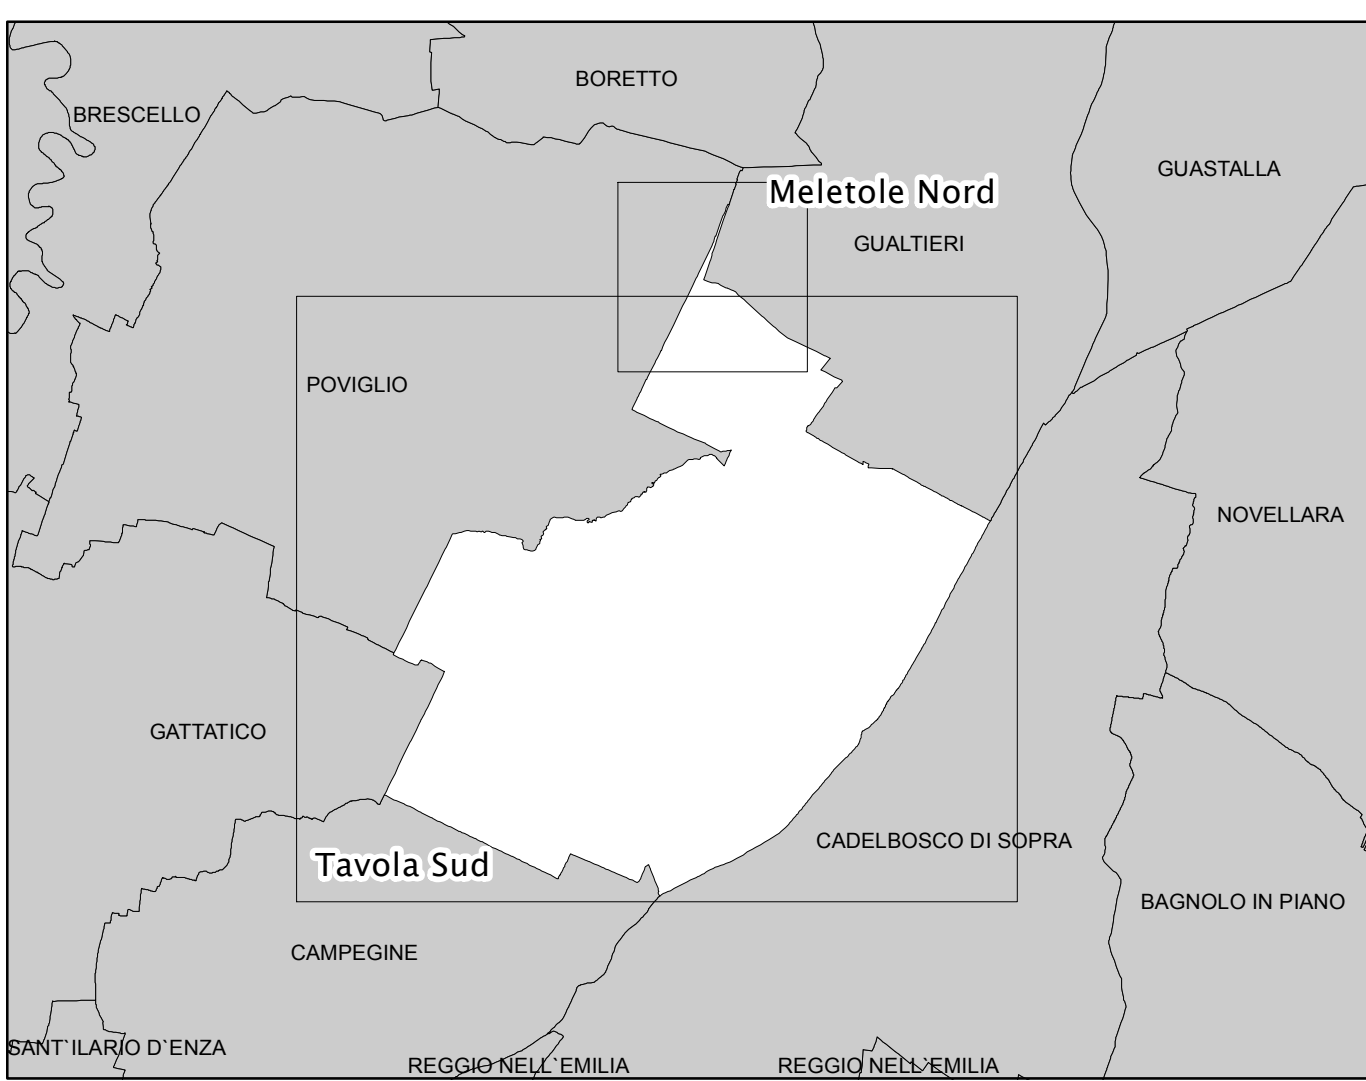

Fonte dei dati:  
Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013  
Aggiornamenti: 2010-2013 - Periodo di rilievo: 1976-2013.

