

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di Microzonazione Sismica

### Livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Camposanto

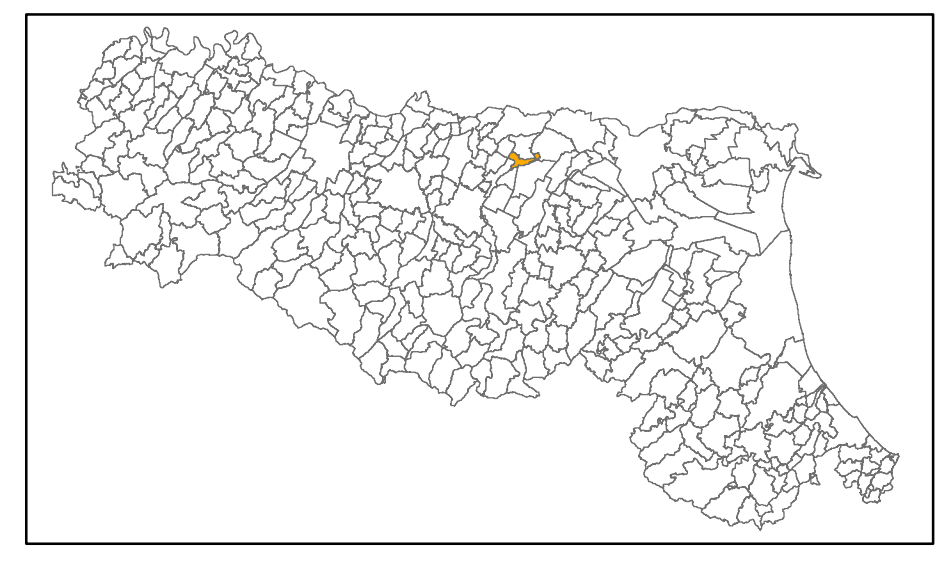


Tavola 9 - FA 0,5 - 1,5 s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Geotema S.r.l.	24/05/2018

### Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- FA<sub>CA</sub> = 1,9 - 2,0
- Zone suscettibili di instabilità**
- Z<sub>5,0</sub> Zone di suscettibilità per le liquefazioni 2<IL<5
  - Z<sub>5,0</sub> Zone di suscettibilità per le liquefazioni 5<IL<15
- Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL (Sonmez, 2003)**
- Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di R20 (Boutanger - Idriss, 2014)
- 0,8 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0<IL<2)
  - 4,4 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2<IL<5)
  - 9,8 Rischio di liquefazione potenzialmente alto (5<IL<15)

**Elementi cartografici**

- Limiti amministrativi

