


# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)

scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna  
Concordia sulla Secchia

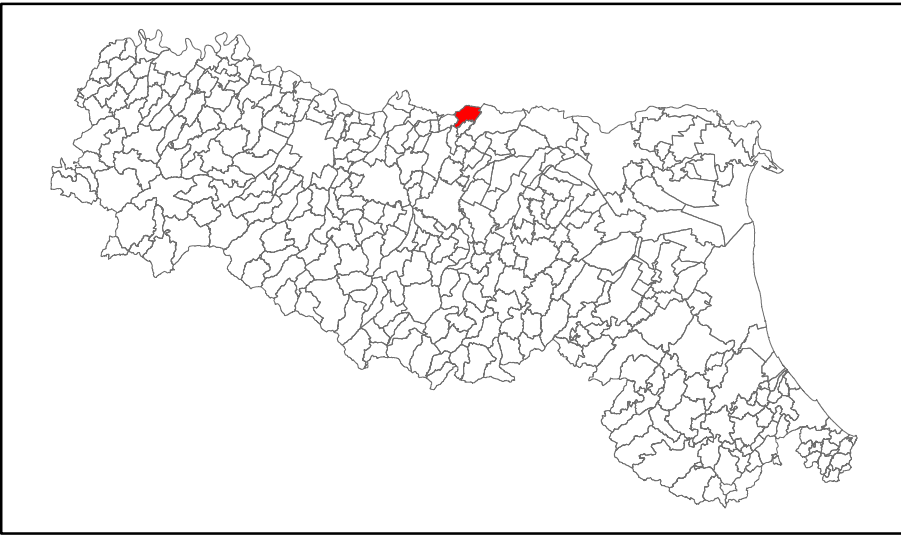

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia Romagna	Dot. Geol. Giorgio Gasparini	Ottobre 2021

### Legenda

- Confine comunale
  - Stazione microtremore a stazione singola
  - Asse di paleoalveo
- #### ZAIq-Zone di attenzione per Liquefazione
- 30502001-Pelili e sabbie con locale prevalenza delle sabbie (spessore 2-7 m), sovrastanti sabbie (100 m-bedrock < 150 m)
  - 30502002-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore: 4-8 m), sovrastanti sabbie (100 m-bedrock < 150 m)
  - 30502003-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore 10-15 m), sovrastanti sabbie medio-grossolane (100 m-bedrock < 150 m)
  - 30502004-Depositi limo-sabbiosi con strati argillosi (spessore 10-15 m), sovrastanti sabbie medio-grossolane (100 m-bedrock < 150 m)
  - 30502005-Depositi limo-sabbiosi con strati argillosi (spessore 10-15 m), su sabbie medio-grossolane (100 m-bedrock < 150 m)
  - 30502006-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore 8-15 m) sovrastanti sabbie medio-grossolane (100 m-bedrock < 150 m)
  - 30502007-Depositi limo-argillosi, con strati sabbiosi metrici (spessore 12-16 m) sovrastanti sabbie medio-grossolane
  - 30502008-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore 4-8 m), sovrastanti sabbie (bedrock < 100 m)
  - 30502009-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore 10-15 m), sovrastanti sabbie medio-grossolane (bedrock < 100 m)
  - 30502010-Depositi limo-sabbiosi con strati argillosi (spessore 10-15 m), sovrastanti sabbie medio-grossolane (bedrock < 100 m)
  - 30502011-Depositi limo-sabbiosi con strati argillosi (spessore 10-15 m), su sabbie medio-grossolane (bedrock < 100 m)
  - 30502012-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore 8-15 m) sovrastanti sabbie medio-grossolane (bedrock < 100 m)
  - 30502013-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore: 4-8 m), sovrastanti sabbie (bedrock > 150 m)
  - 30502014-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore 10-15 m), sovrastanti sabbie medio-grossolane (bedrock > 150 m)
  - 30502015-Depositi limo-sabbiosi con strati argillosi (spessore 10-15 m), sovrastanti sabbie medio-grossolane (bedrock > 150 m)
  - 30502016-Depositi limo-sabbiosi con strati argillosi (spessore 10-15 m), su sabbie medio-grossolane (bedrock > 150 m)
  - 30502017-Depositi limo-argillosi con strati sabbiosi (spessore 8-15 m) sovrastanti sabbie medio-grossolane (bedrock > 150 m)

