


A

A'

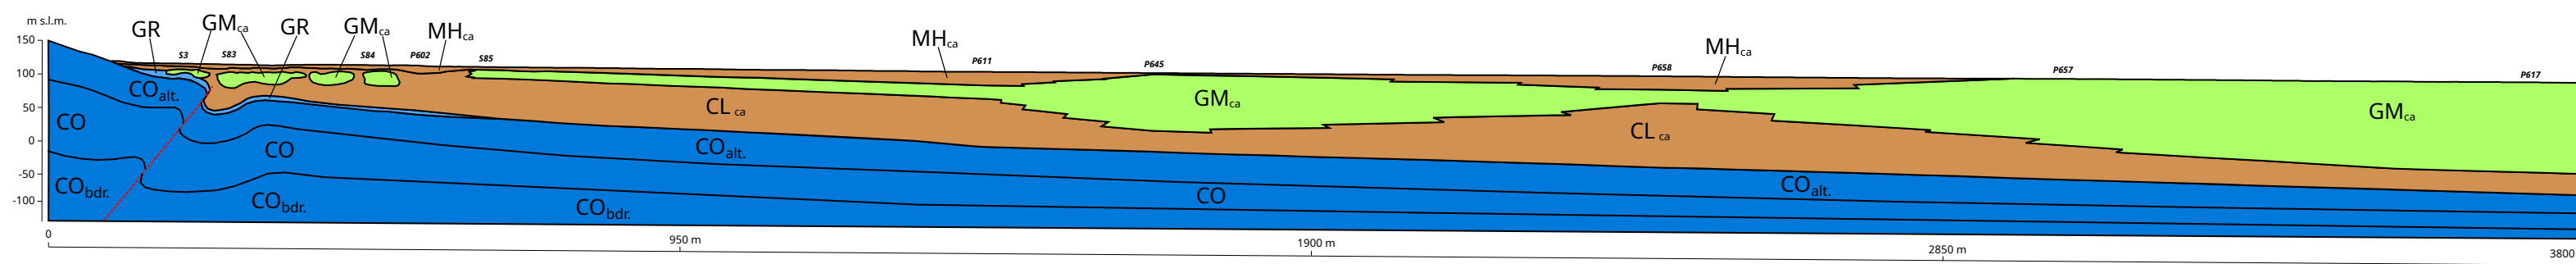

Terreni di copertura

- GM_{ca} - Ghiaie limose, miscela di ghiaia, sabbia e limo - Vs = 280 m/sec.
- MH_{ca} - Limi organici, sabbie fini, limi micacei o diatomicei - Vs = 125 m/sec.
- CL_{ca} - Argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiaiose, o sabbiose, argille limose, argille magre - Vs = 225 m/sec.
- SC_{ca} - Sabbie argillose, miscela di sabbia e argilla - Vs = 200 m/sec.

Substrato

- CO - Coesivo sovraconsolidato: Formazione delle Argille Azzurre (FAA) - Vs = 500 m/sec.
alt. = alterato - Vs = 390m/sec.
bdr. = bedrock (Vs assunta pari a 800 m/sec. come richiesto dal software di analisi 2D)
- GR - Granulare cementato: Formazione delle Sabbie Gialle (FSG) - Vs = 250 m/sec.

S85/P601 Ubicazioni sondaggi/pozzi utilizzati per la ricostruzione stratigrafica
Faglia inversa, attiva e capace (incerta)

B

B'

