


ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA

DETTAGLIO FRAZIONI
CAMPAZZO, LA GRANDE, VIA LARGA E CASE LIMPIDO
scala 1:2.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Nonantola

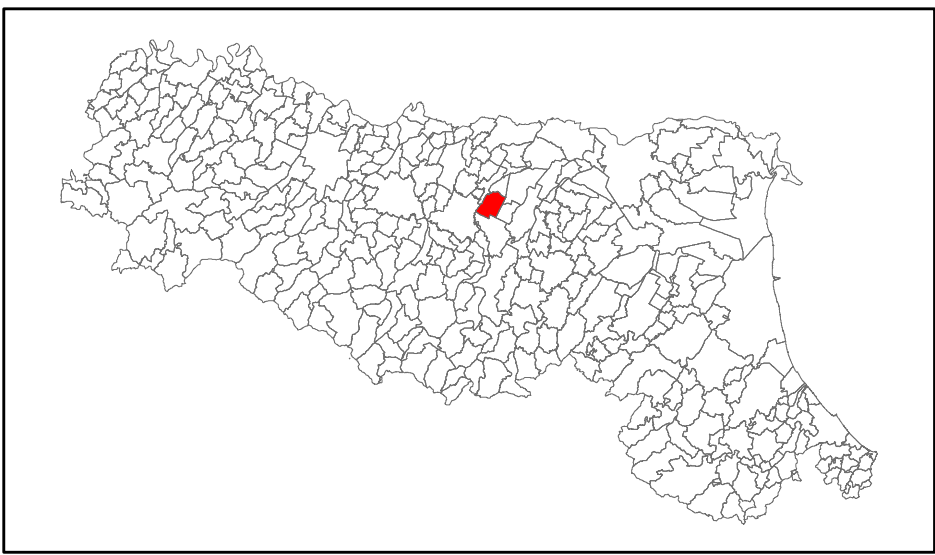



Soggetto realizzatore:
Dott. ssa Geol. Stefania Asti

Data:
Maggio 2025

Collaboratori:
Dott. ssa Lara Vandelli

Legenda


Codice Provincia: 036
Codice Comune: 027

Sistema di gestione dell'emergenza

- 301 Edificio strategico
- 004 Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- 003 Area di emergenza (RICOVERO)
- 001 Area di emergenza (AMMASSAMENTO - RICOVERO)
- 007 Infrastruttura di accessibilità
- 025 Infrastruttura di connessione
- 211 Aggregato strutturale interferente
- 24 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- 131 Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- 104 Unità strutturale interferente isolata

Confine comunale

0 25 50 100 Metri




Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Livello 3)


- 0,55 g <= Hsm <= 0,70 g
- 0,39 g <= Hsm <= 0,54 g

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)


- ZR_{LO} - Zona di rispetto per liquefazione - 0,39 g <= Hsm <= 0,54 g - (IL > 15)
- ZS_{LO} - Zona di suscettibilità per liquefazione - 0,39 g <= Hsm <= 0,54 g - (5 < IL <= 15)
- ZS_{LO} - Zona di suscettibilità per liquefazione - 0,55 g <= Hsm <= 0,70 g - (5 < IL <= 15)
- ZS_{LO} - Zona di suscettibilità per liquefazione - 0,39 g <= Hsm <= 0,54 g - (2 < IL <= 5)
- ZS_{LO} - Zona di suscettibilità per liquefazione - 0,55 g <= Hsm <= 0,70 g - (2 < IL <= 5)

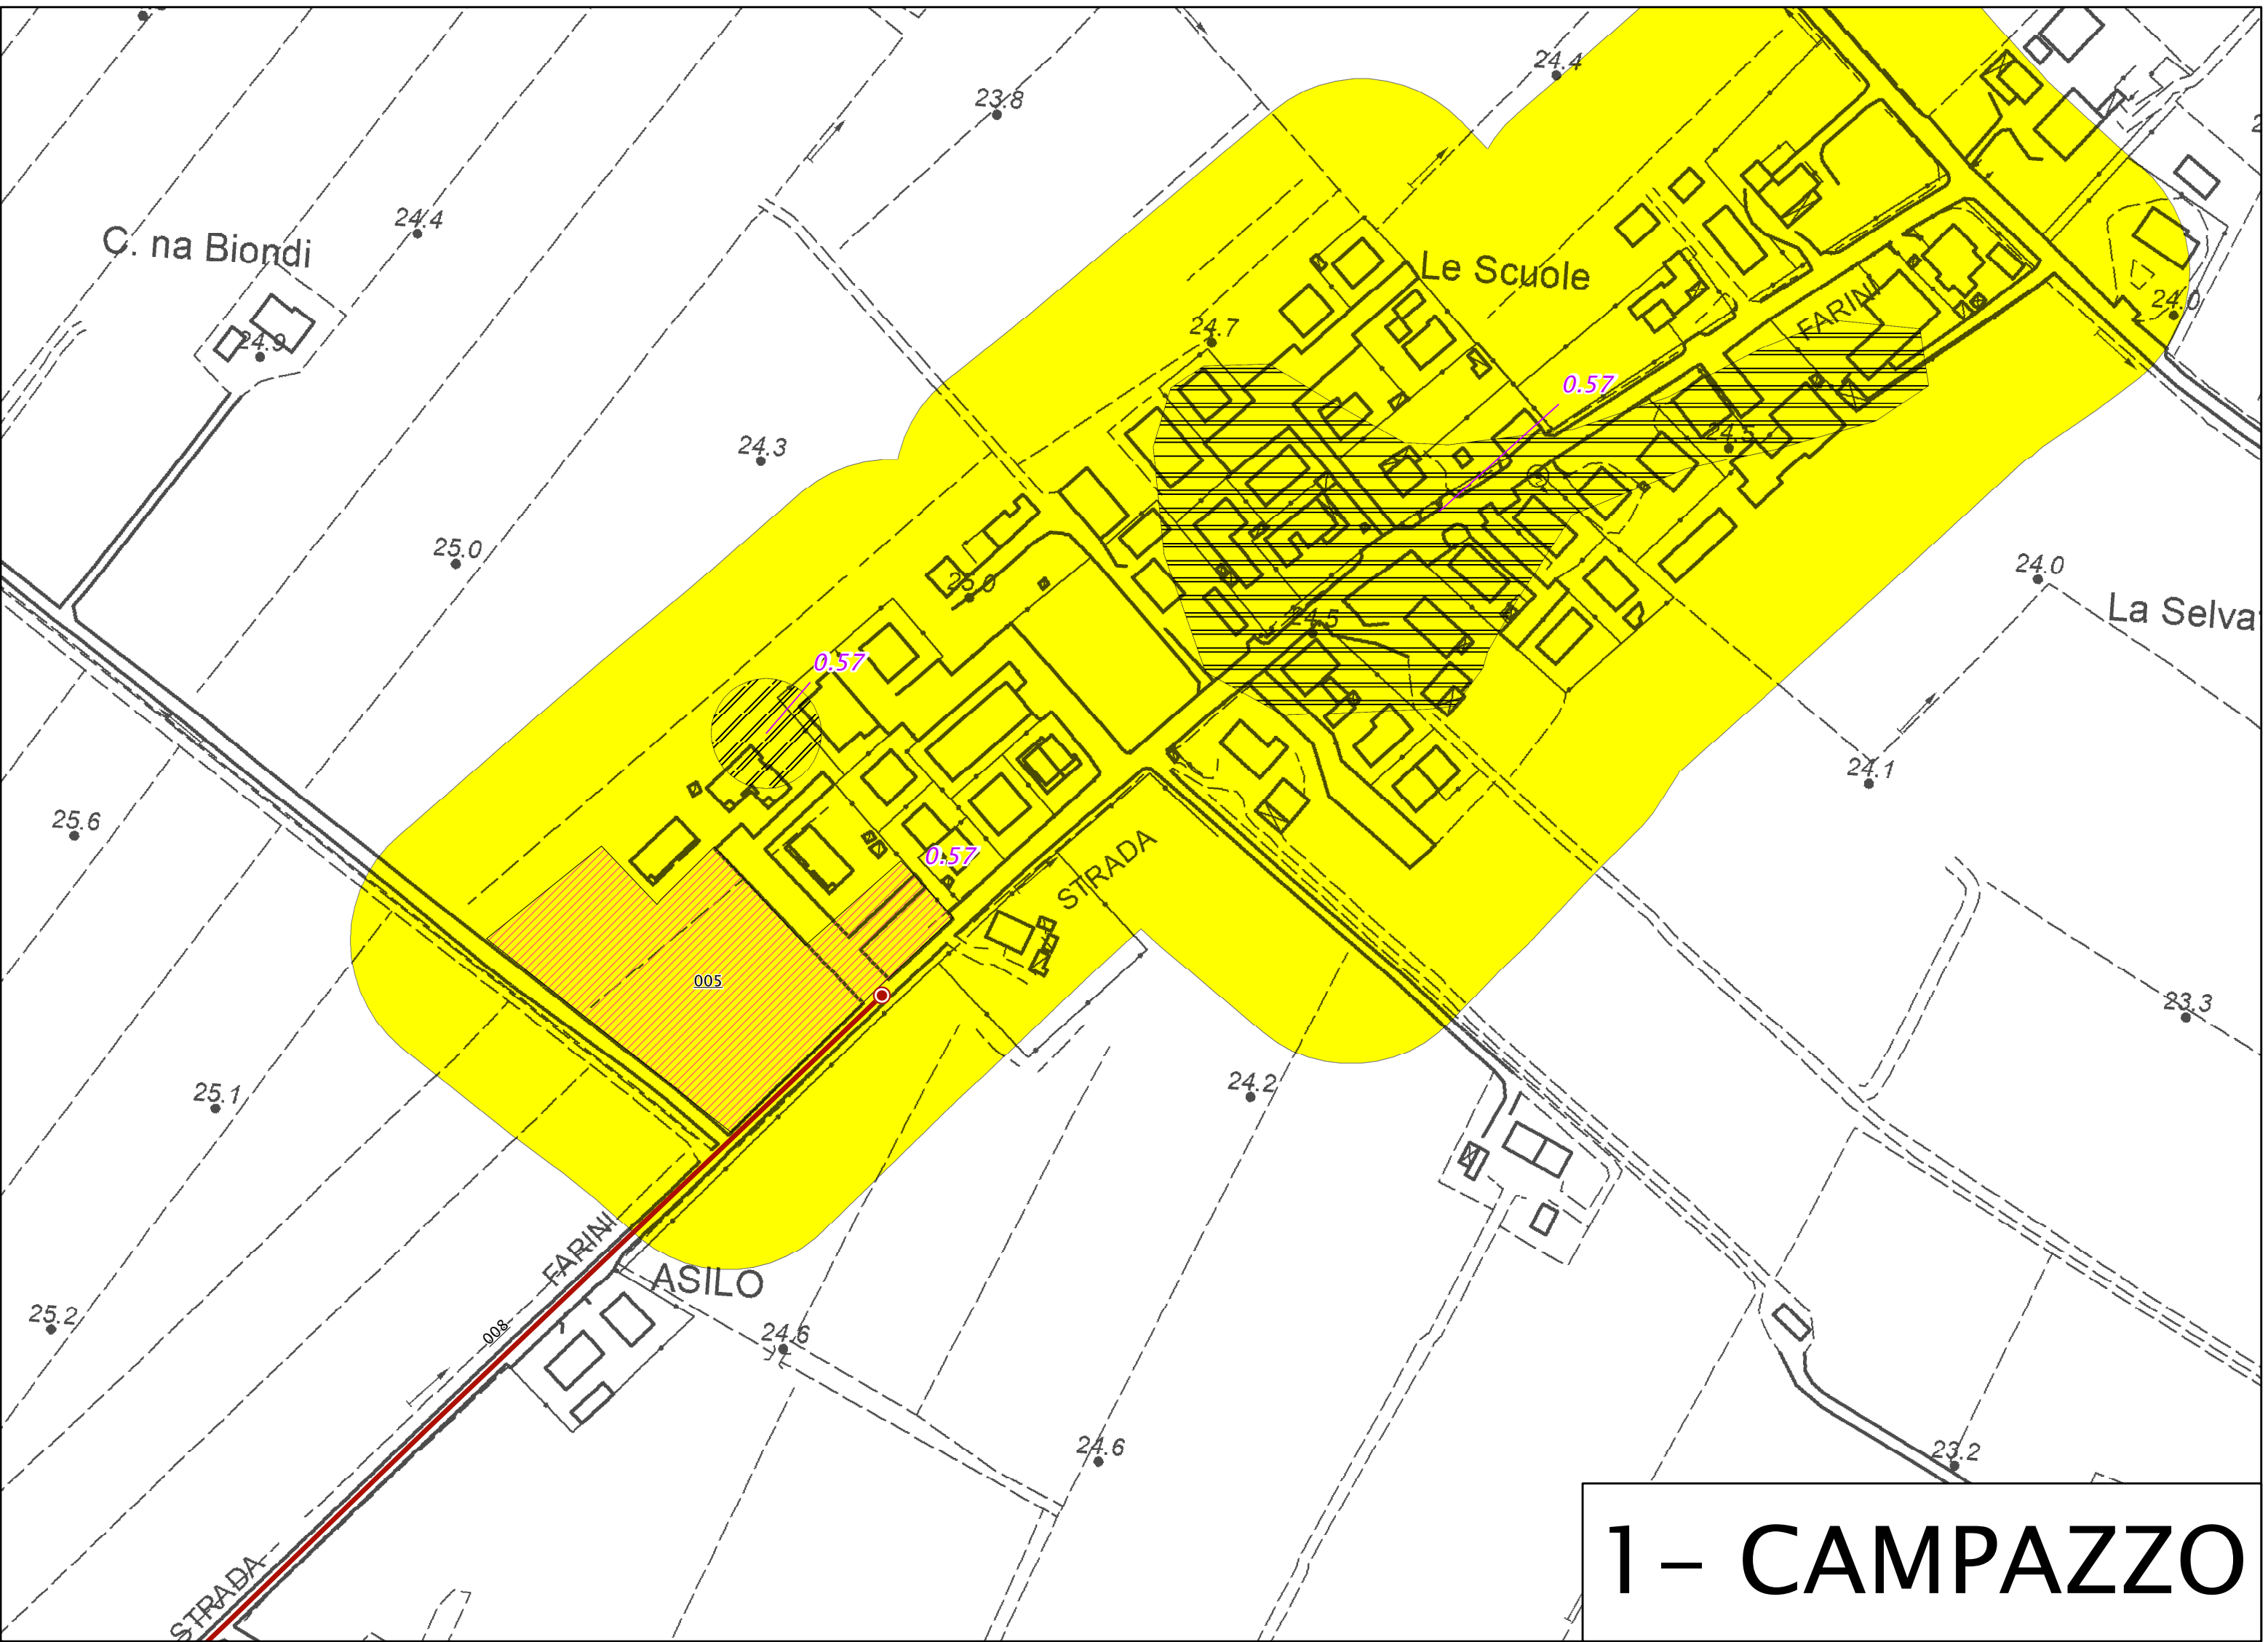


1 – CAMPAZZO

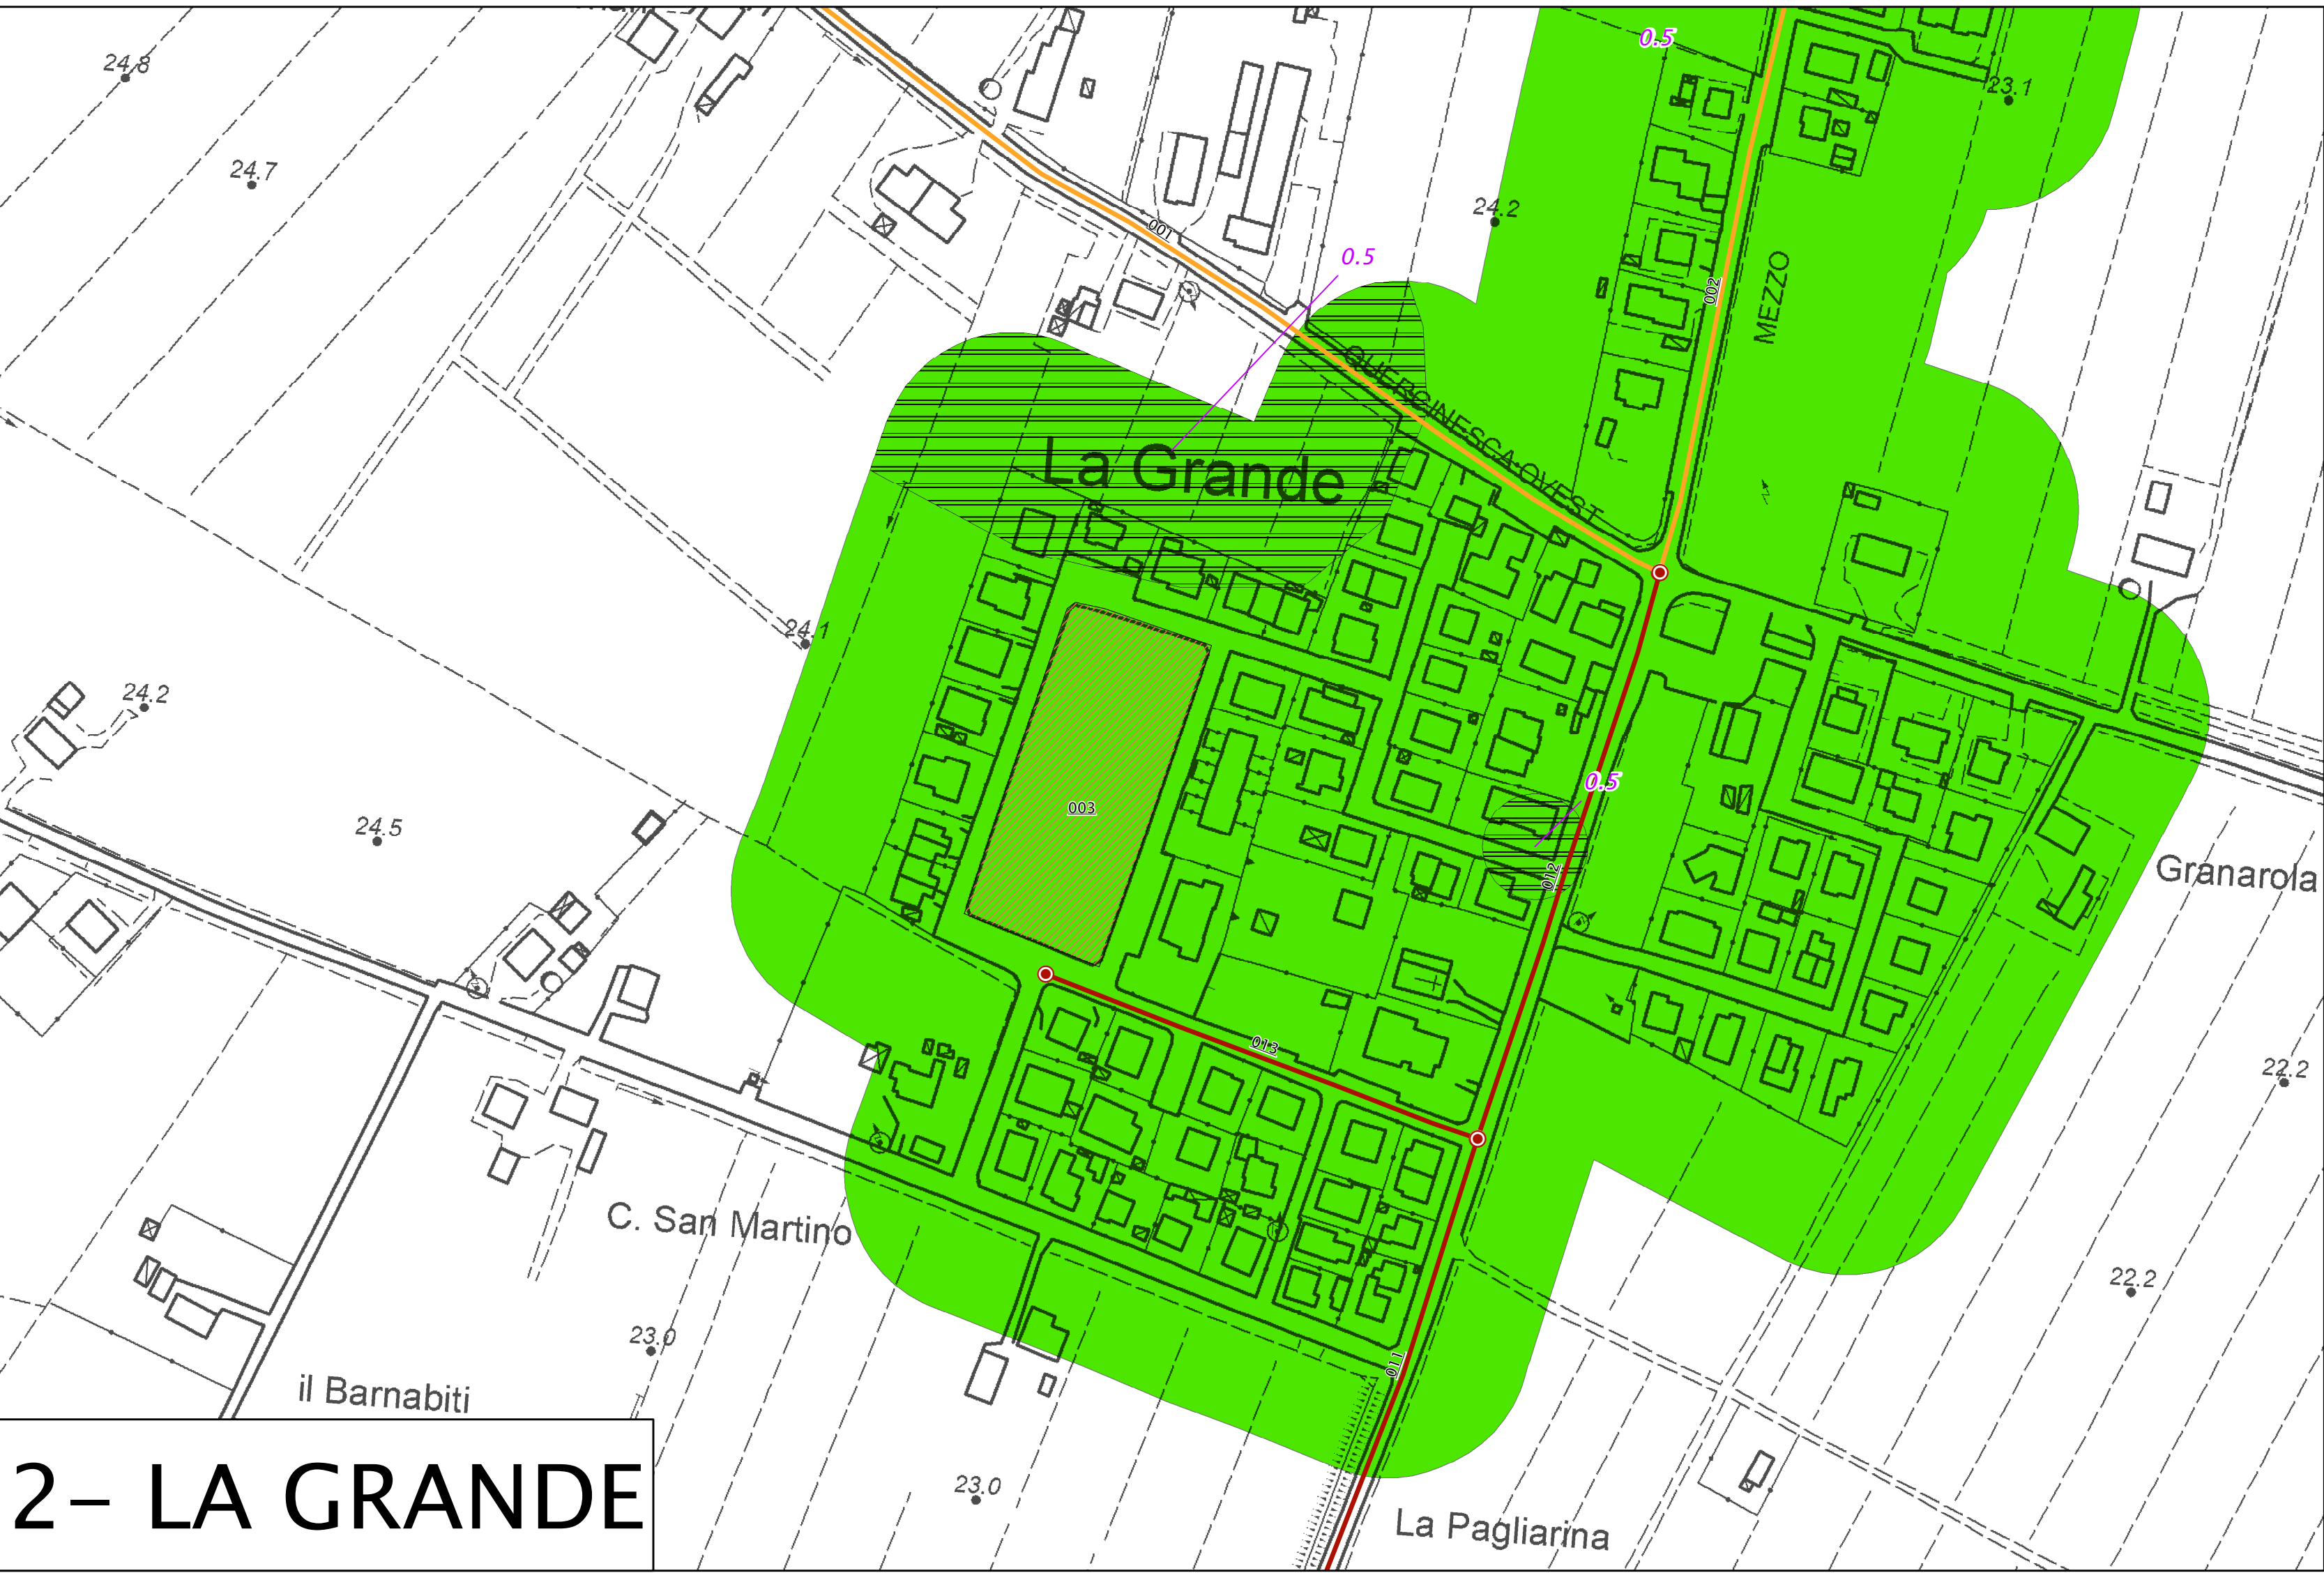

2 – LA GRANDE

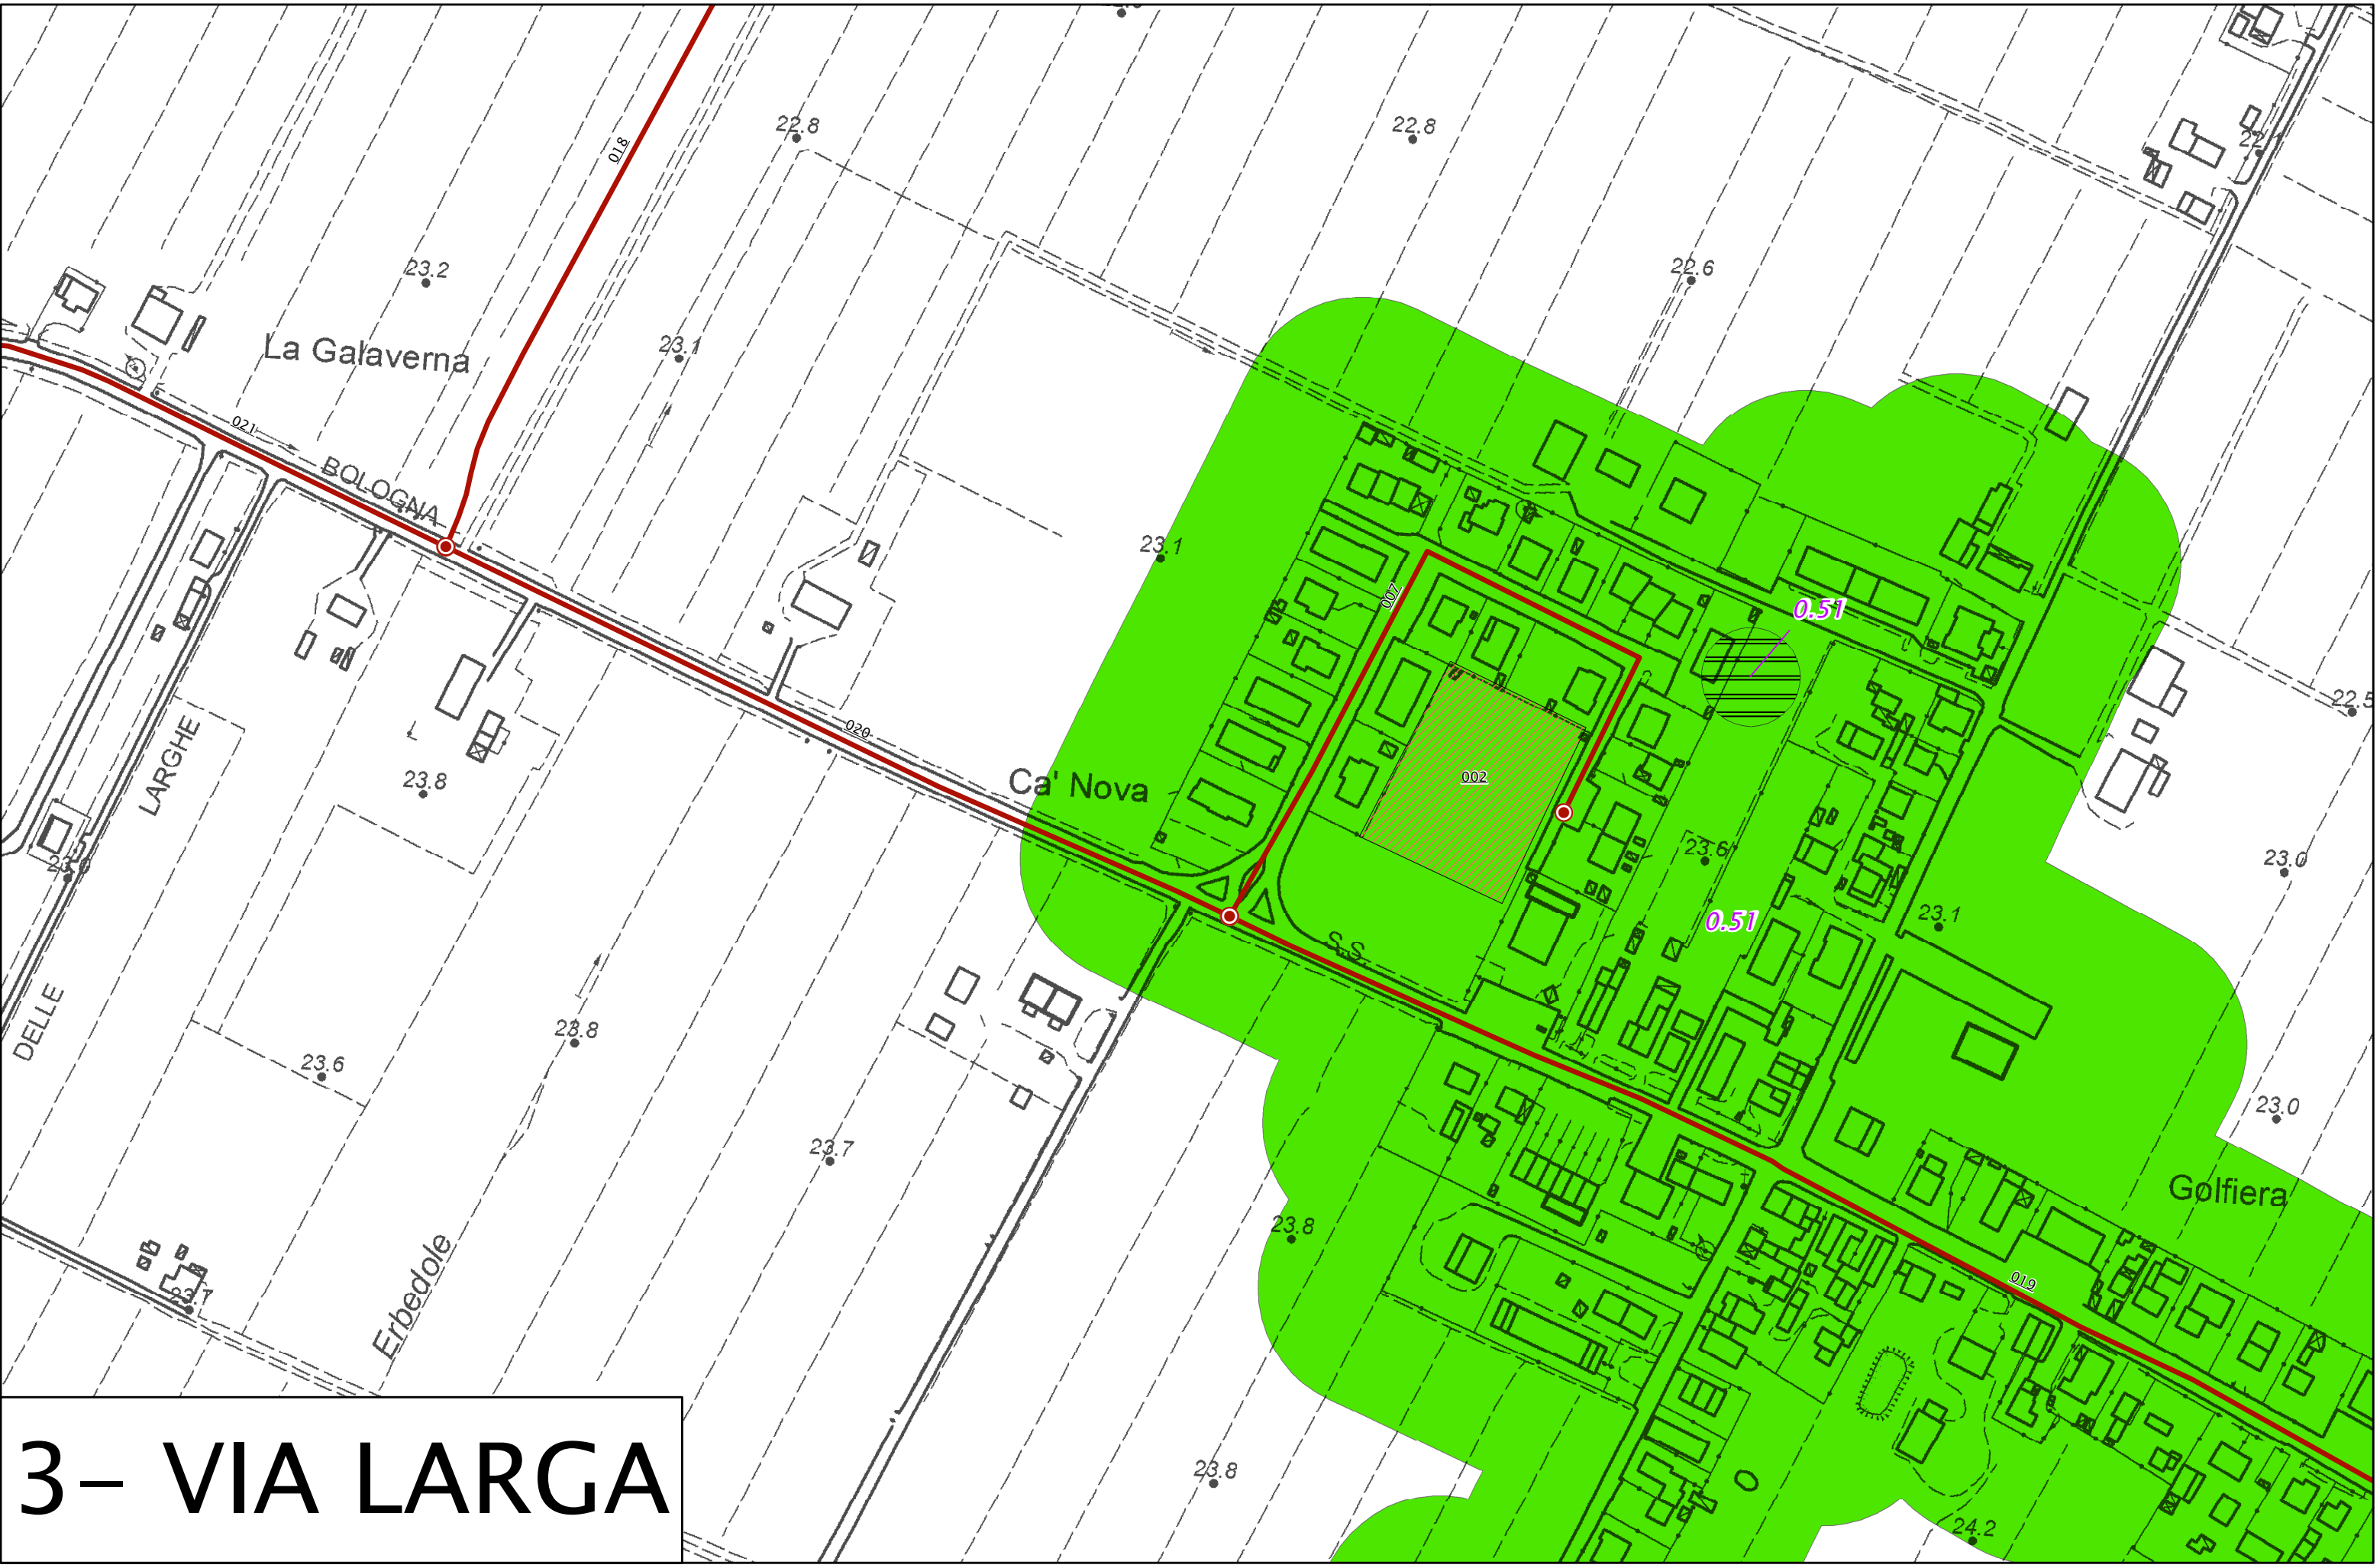

3 – VIA LARGA

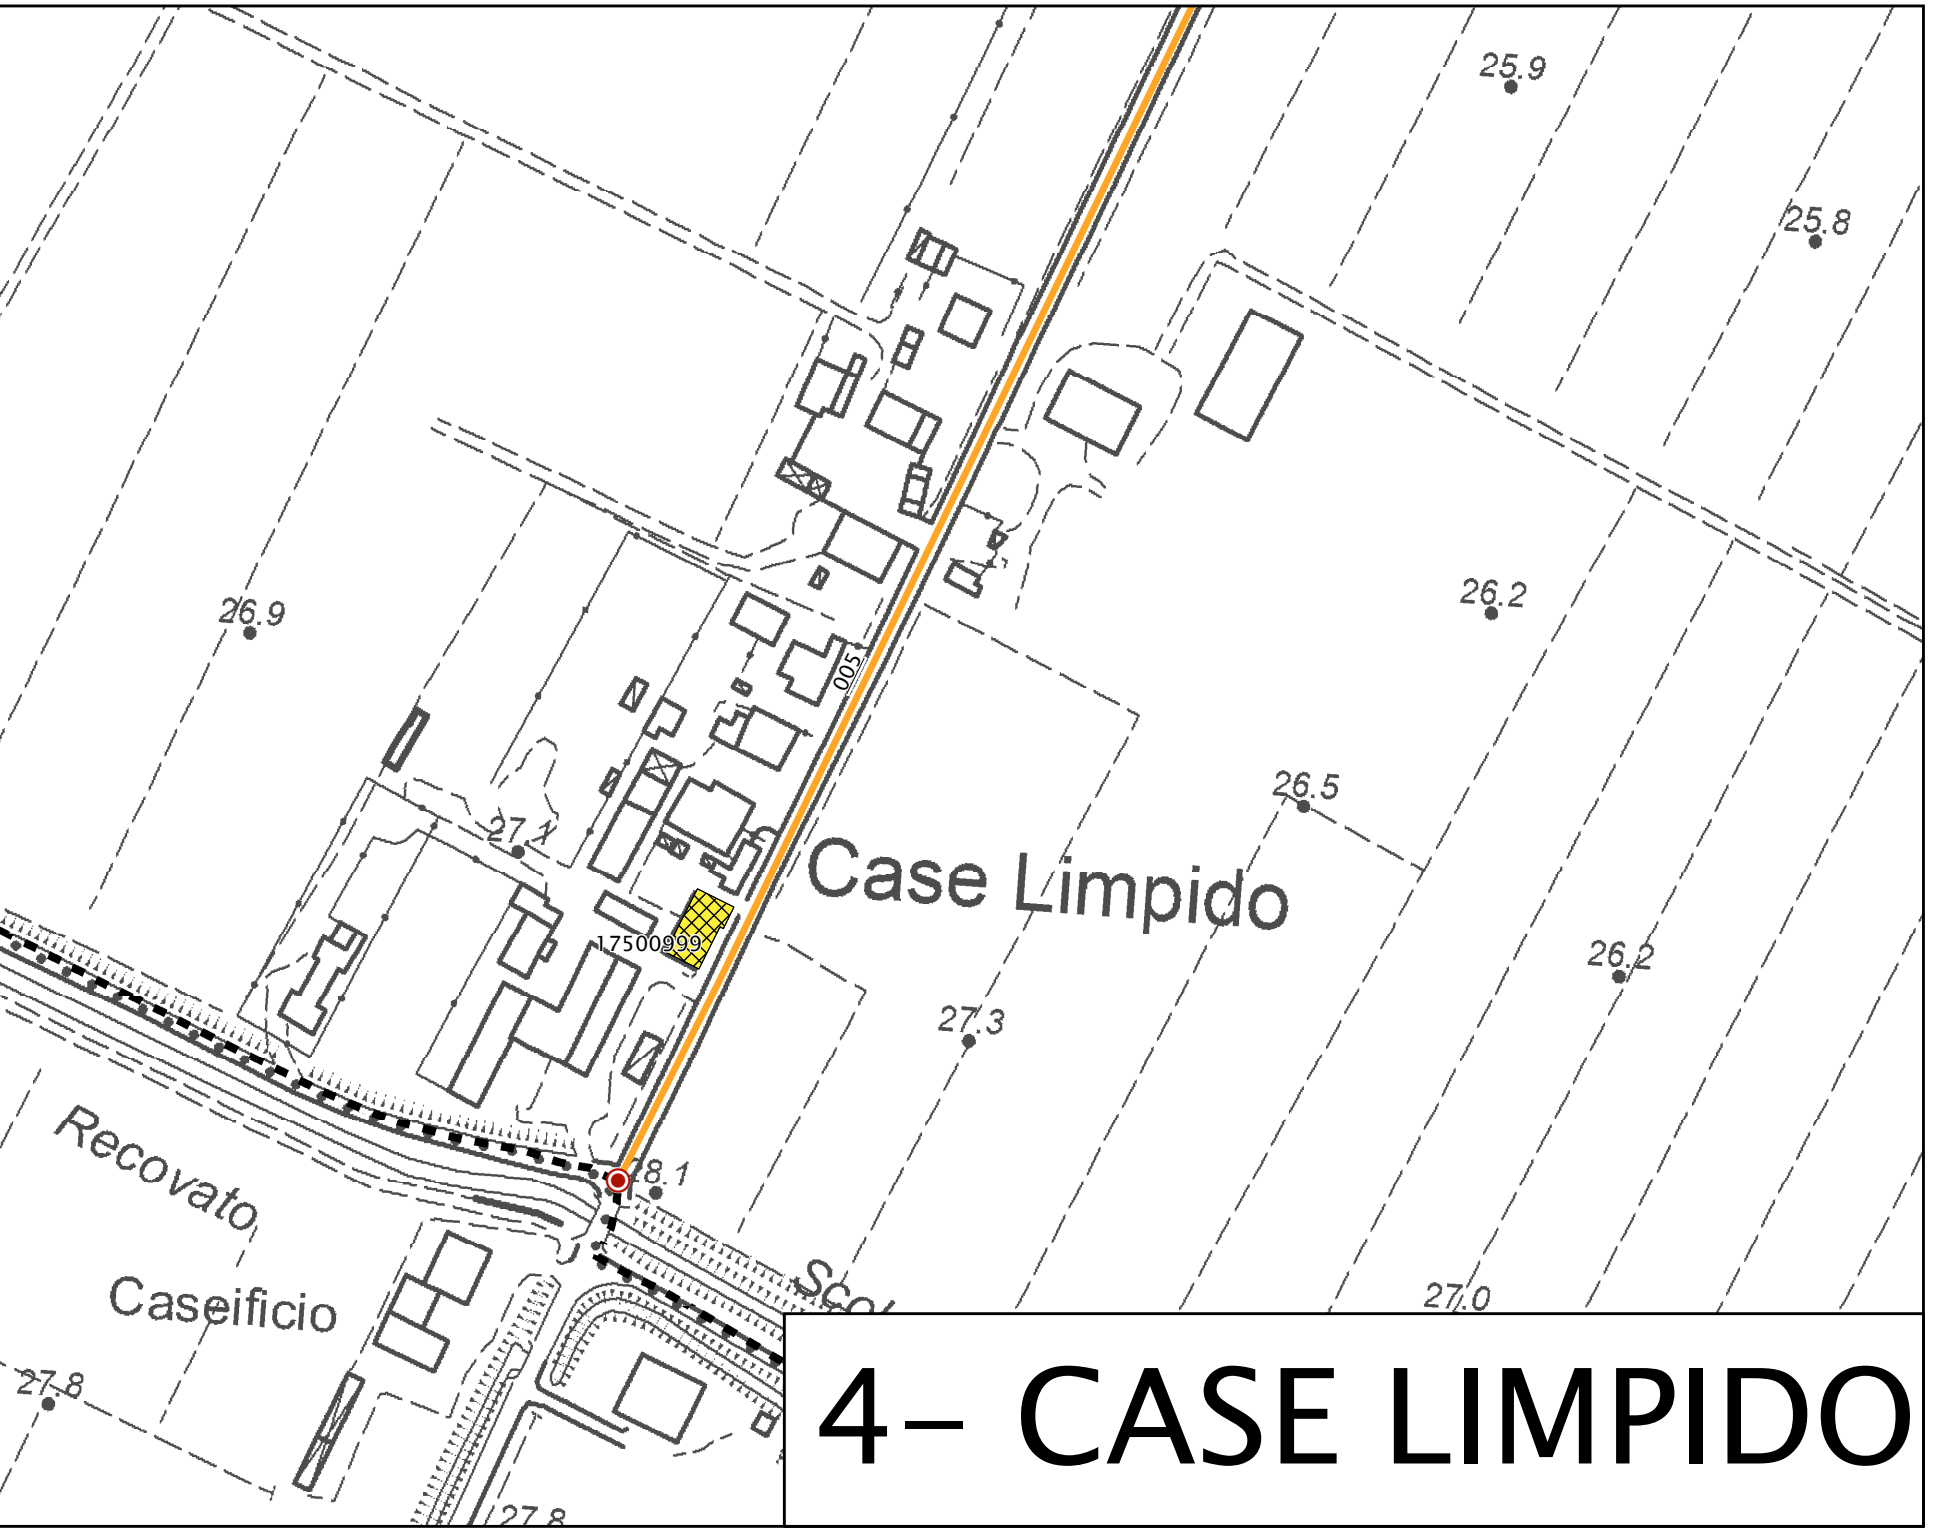

4 – CASE LIMPIDO

