


MICROZONAZIONE SISMICA
Approfondimenti di III livello

Adeguamento alle DGR 476/2021 e 564/2021

Carta di microzonazione sismica

TAV. MS023_Cedimenti post-sismici – scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Nonantola

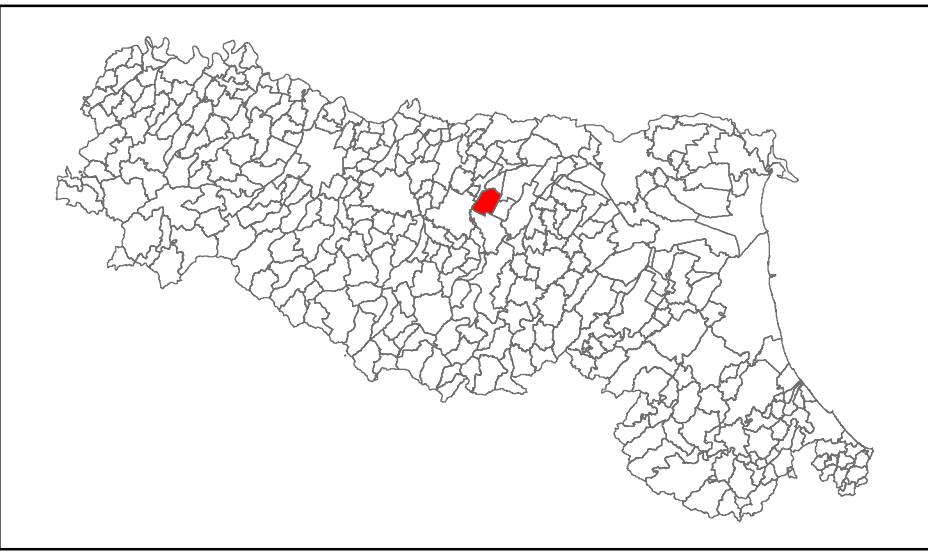

Soggetto realizzatore:
Dott. Geol. Alessandro Ghinoli
Collaboratori:
Dott. Geol. Stefano Capocchi

Data:
Luglio 2024
(revisione: Aprile 2025)

Legenda

Cedimenti post-sismici nei terreni granulari saturi *

CPTU


- ▲ 0 - 5 cm
- ▲ 5 - 10 cm
- ▲ 10 - 15 cm
- ▲ 15 - 20 cm
- ▲ > 20 cm

CPTm

- 0 - 5 cm
- 5 - 10 cm
- 10 - 15 cm
- 15 - 20 cm

- Limité area indagine
- Limité comunale

* Per ogni verticale d'indagine è riportato il valore del cedimento in cm, calcolato con il metodo di Boulanger & Idriss (2014)



0 125 250 500 Metri

