


Approfondimenti di III livello

Adeguamento alle DGR 476/2021 e 564/2021

TAV. MS023_FA0515 – scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Nonantola

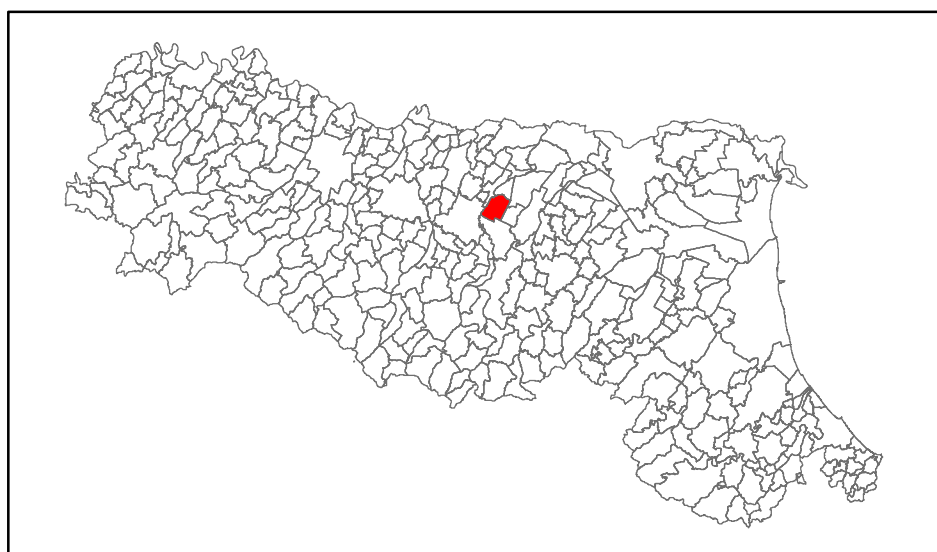

Soggetto realizzatore:
Dott. Geol. Alessandro Ghinoni

Collaboratori:
Dott. Geol. Stefano Capocchi

Data:
Luglio 2024
(revisione: Aprile 2025)

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Livello 3)

	FA0515 = 1,9 - 2,0
	FA0515 = 2,1 - 2,2
	FA0515 = 2,3 - 2,4
	FA0515 > 3,5


	Z ₉₀ - Zona di suscettibilità per liquefazione - FAD515 = 1,9 - 2,0 - (2 < IL < 5)
	Z ₈₀ - Zona di suscettibilità per liquefazione - FAD515 = 2,1 - 2,2 - (2 < IL < 5)
	Z ₇₀ - Zona di suscettibilità per liquefazione - FAD515 = 2,3 - 2,4 - (2 < IL < 5)
	Z ₆₀ - Zona di suscettibilità per liquefazione - FAD515 > 3,5 - (2 < IL < 5)
	Z ₅₀ - Zona di suscettibilità per liquefazione - FAD515 = 1,9 - 2,0 - (5 < IL < 15)
	Z ₄₀ - Zona di suscettibilità per liquefazione - FAD515 = 2,3 - 2,4 - (5 < IL < 15)
	Z ₃₀ - Zona di suscettibilità per liquefazione - FAD515 = 3,5 - (5 < IL < 15)
	Z ₂₀ - Zona di rispetto per liquefazione - FAD515 > 3,5 - (IL > 15)

Verifiche CPTu

- ▲ Pericolosità per liquefazione bassa ($IL \leq 2$)
- ▲ Pericolosità per liquefazione moderata ($2 < IL \leq 5$)
- ▲ Pericolosità per liquefazione elevata ($5 < IL \leq 15$)

Verifiche CPTm

- Pericolosità per liquefazione bassa ($IL \leq 2$)
- Pericolosità per liquefazione moderata ($2 < IL \leq 5$)
- Pericolosità per liquefazione elevata ($5 < IL \leq 15$)
- Pericolosità per liquefazione molto elevata ($IL > 15$)



0 125 250 500 Metri

Limite comunale

