


MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione sismica FH0515 TAV. 2

scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna
Comune di Novi di Modena

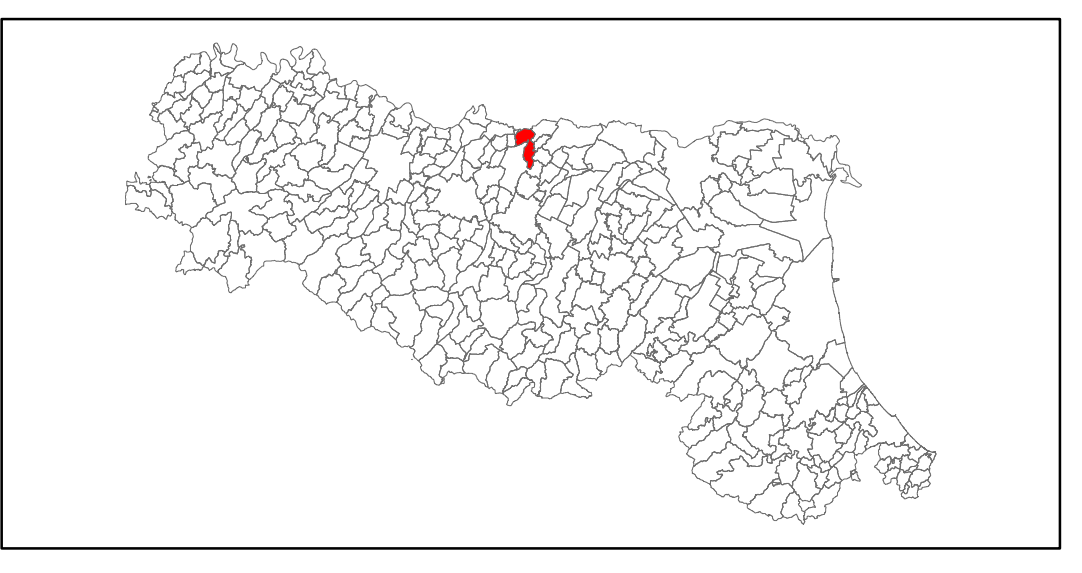

Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Data Gennaio 2022
---------------------------	--	----------------------

Legenda

Confine comunale
 Territorio Urbanizzato

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FH0515 = 1.7-1.8
- FH0515 = 1.9-2.0
- FH0515 = 2.3-2.4

Zone suscettibili di instabilità


- ZSlq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2xL<L5; FH0515 = 1.9-2.0
- ZSlq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 5xL<L5; FH0515 = 1.9-2.0
- ZSlq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2xL<L5; FH0515 = 2.3-2.4
- ZSlq - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2xL<L5; FH0515 = 2.5-3.0

Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)

Quadrati: CPTU/CPTe, Triangoli: CPT

- IL < 2
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15
- IL < 2,0, CPT
- 2 < IL < 5
- 5 < IL < 15

0 245 490 980 m

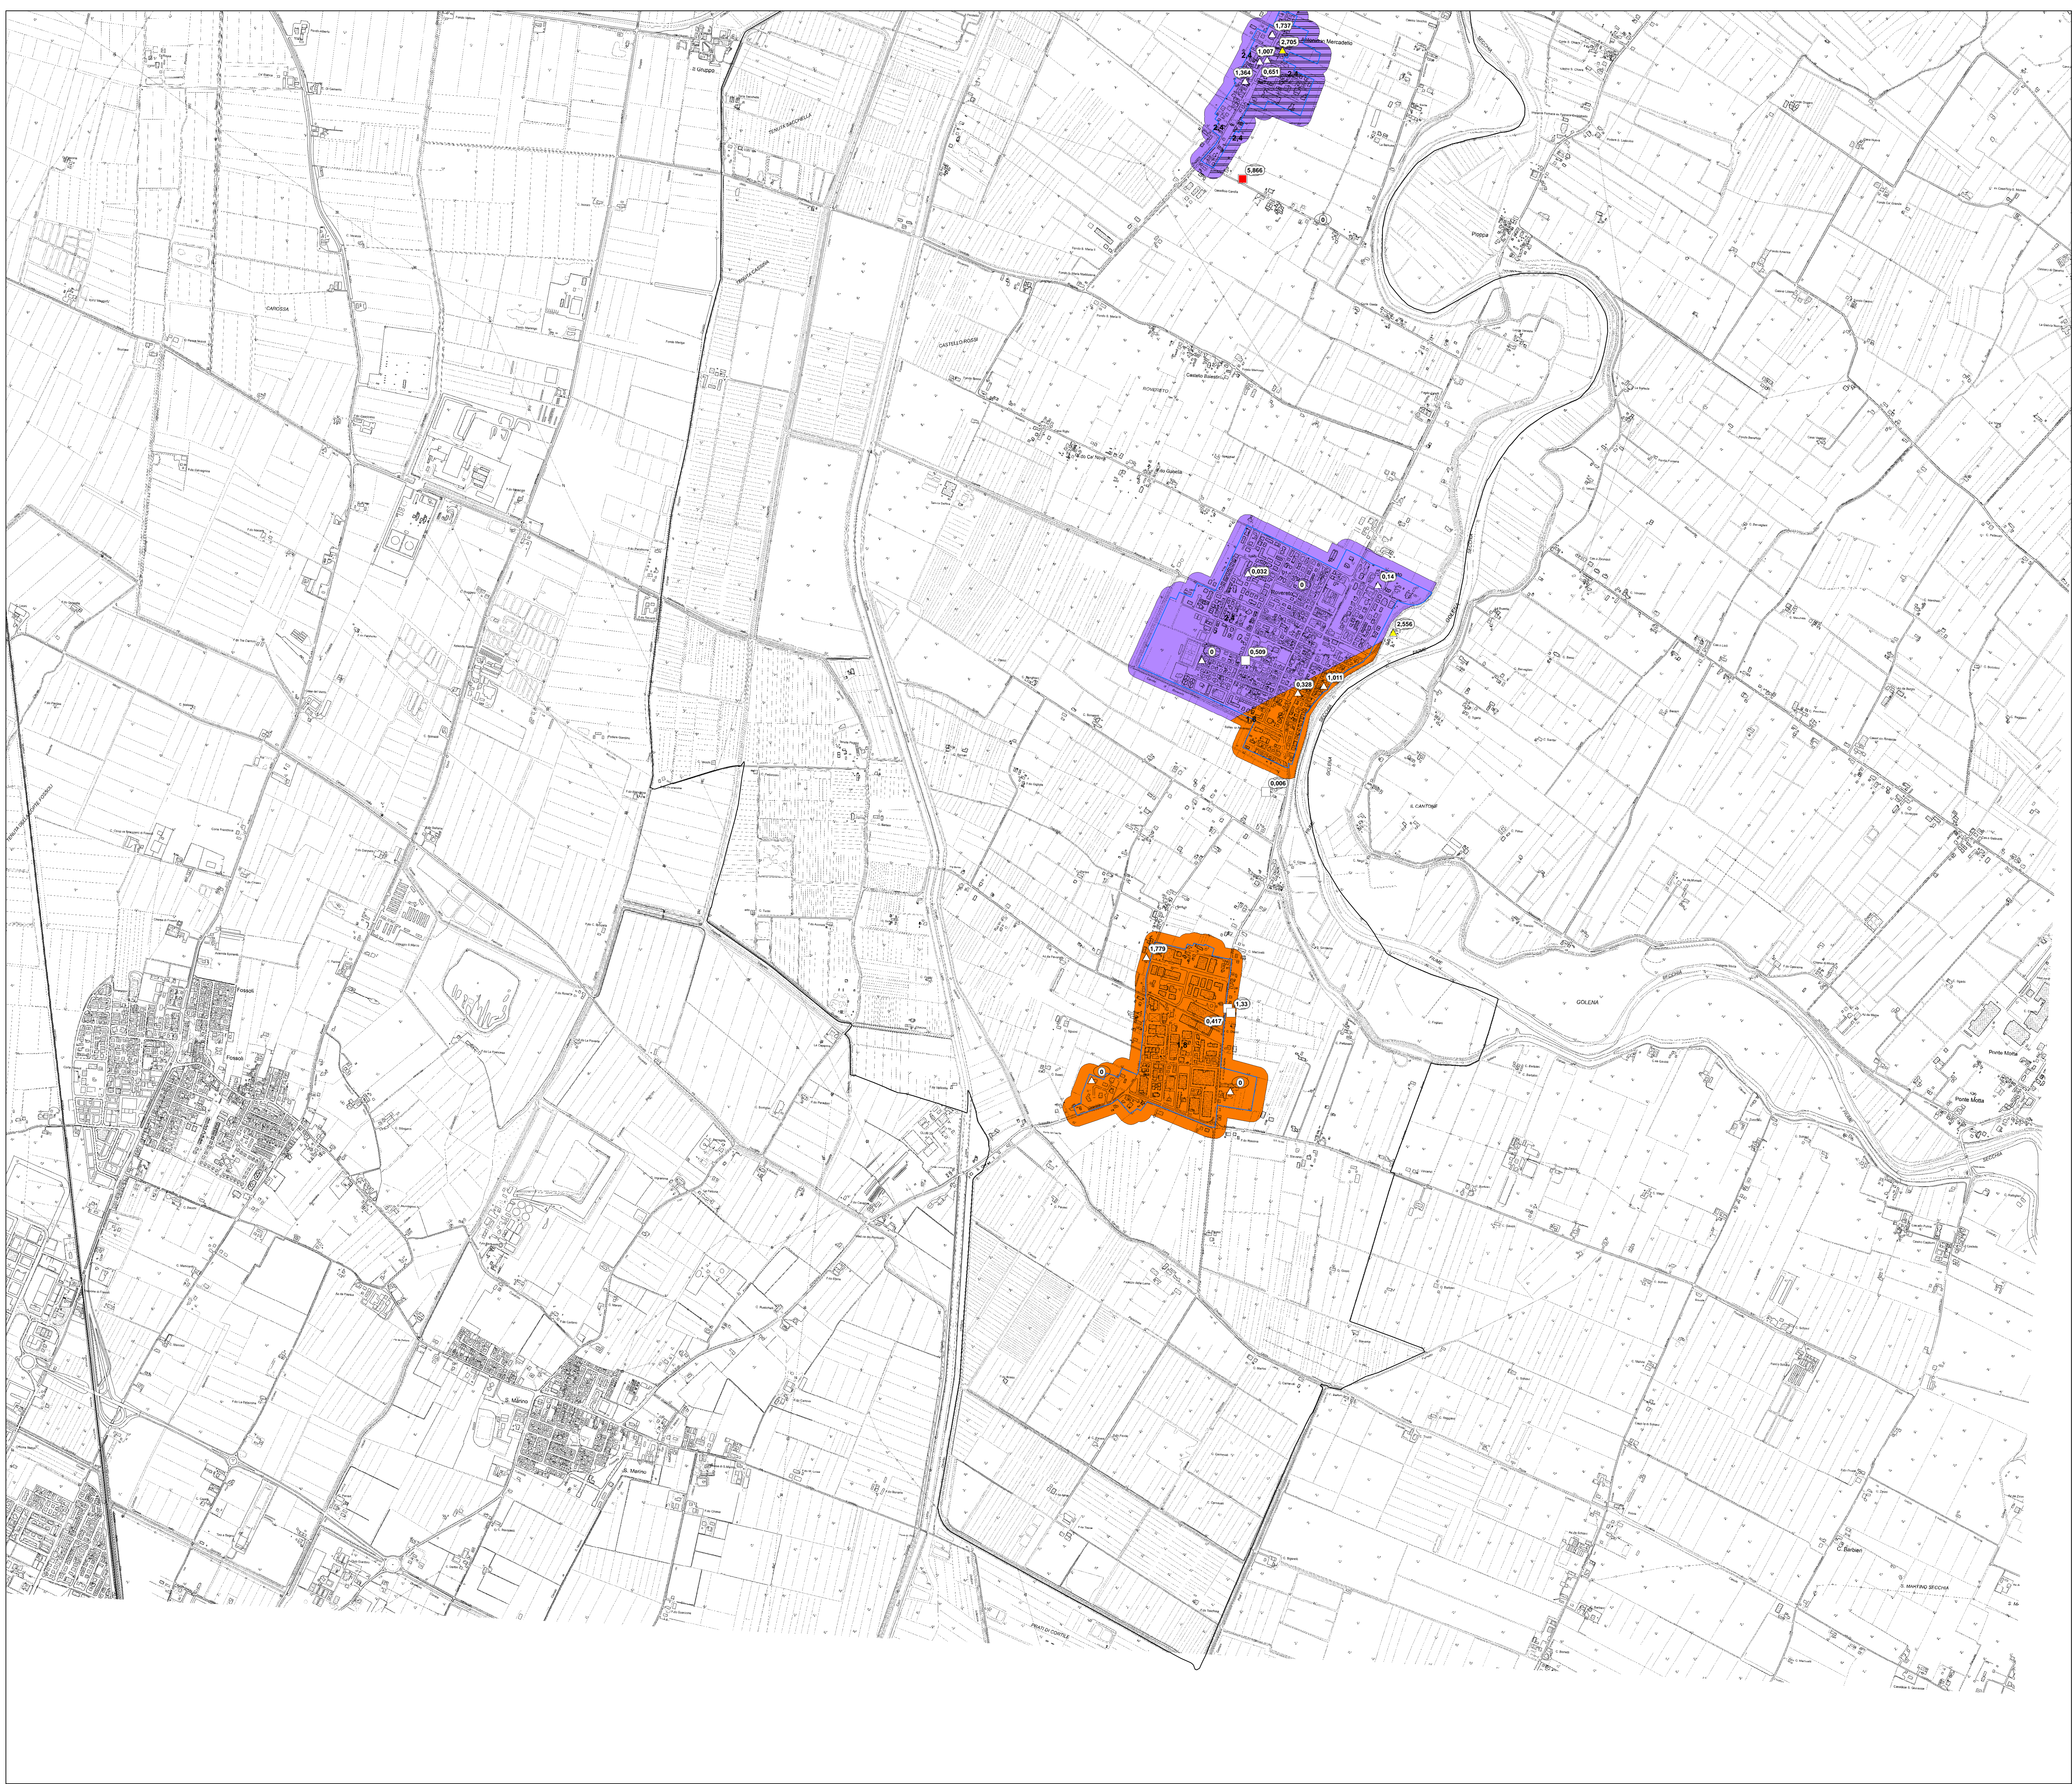

Quadro d'unione