

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica Livello 2


scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Calderara di Reno



Tavola 7a - FA0.1-0.5s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Studio di geologia Gabriele Tarabusi	15/05/2013

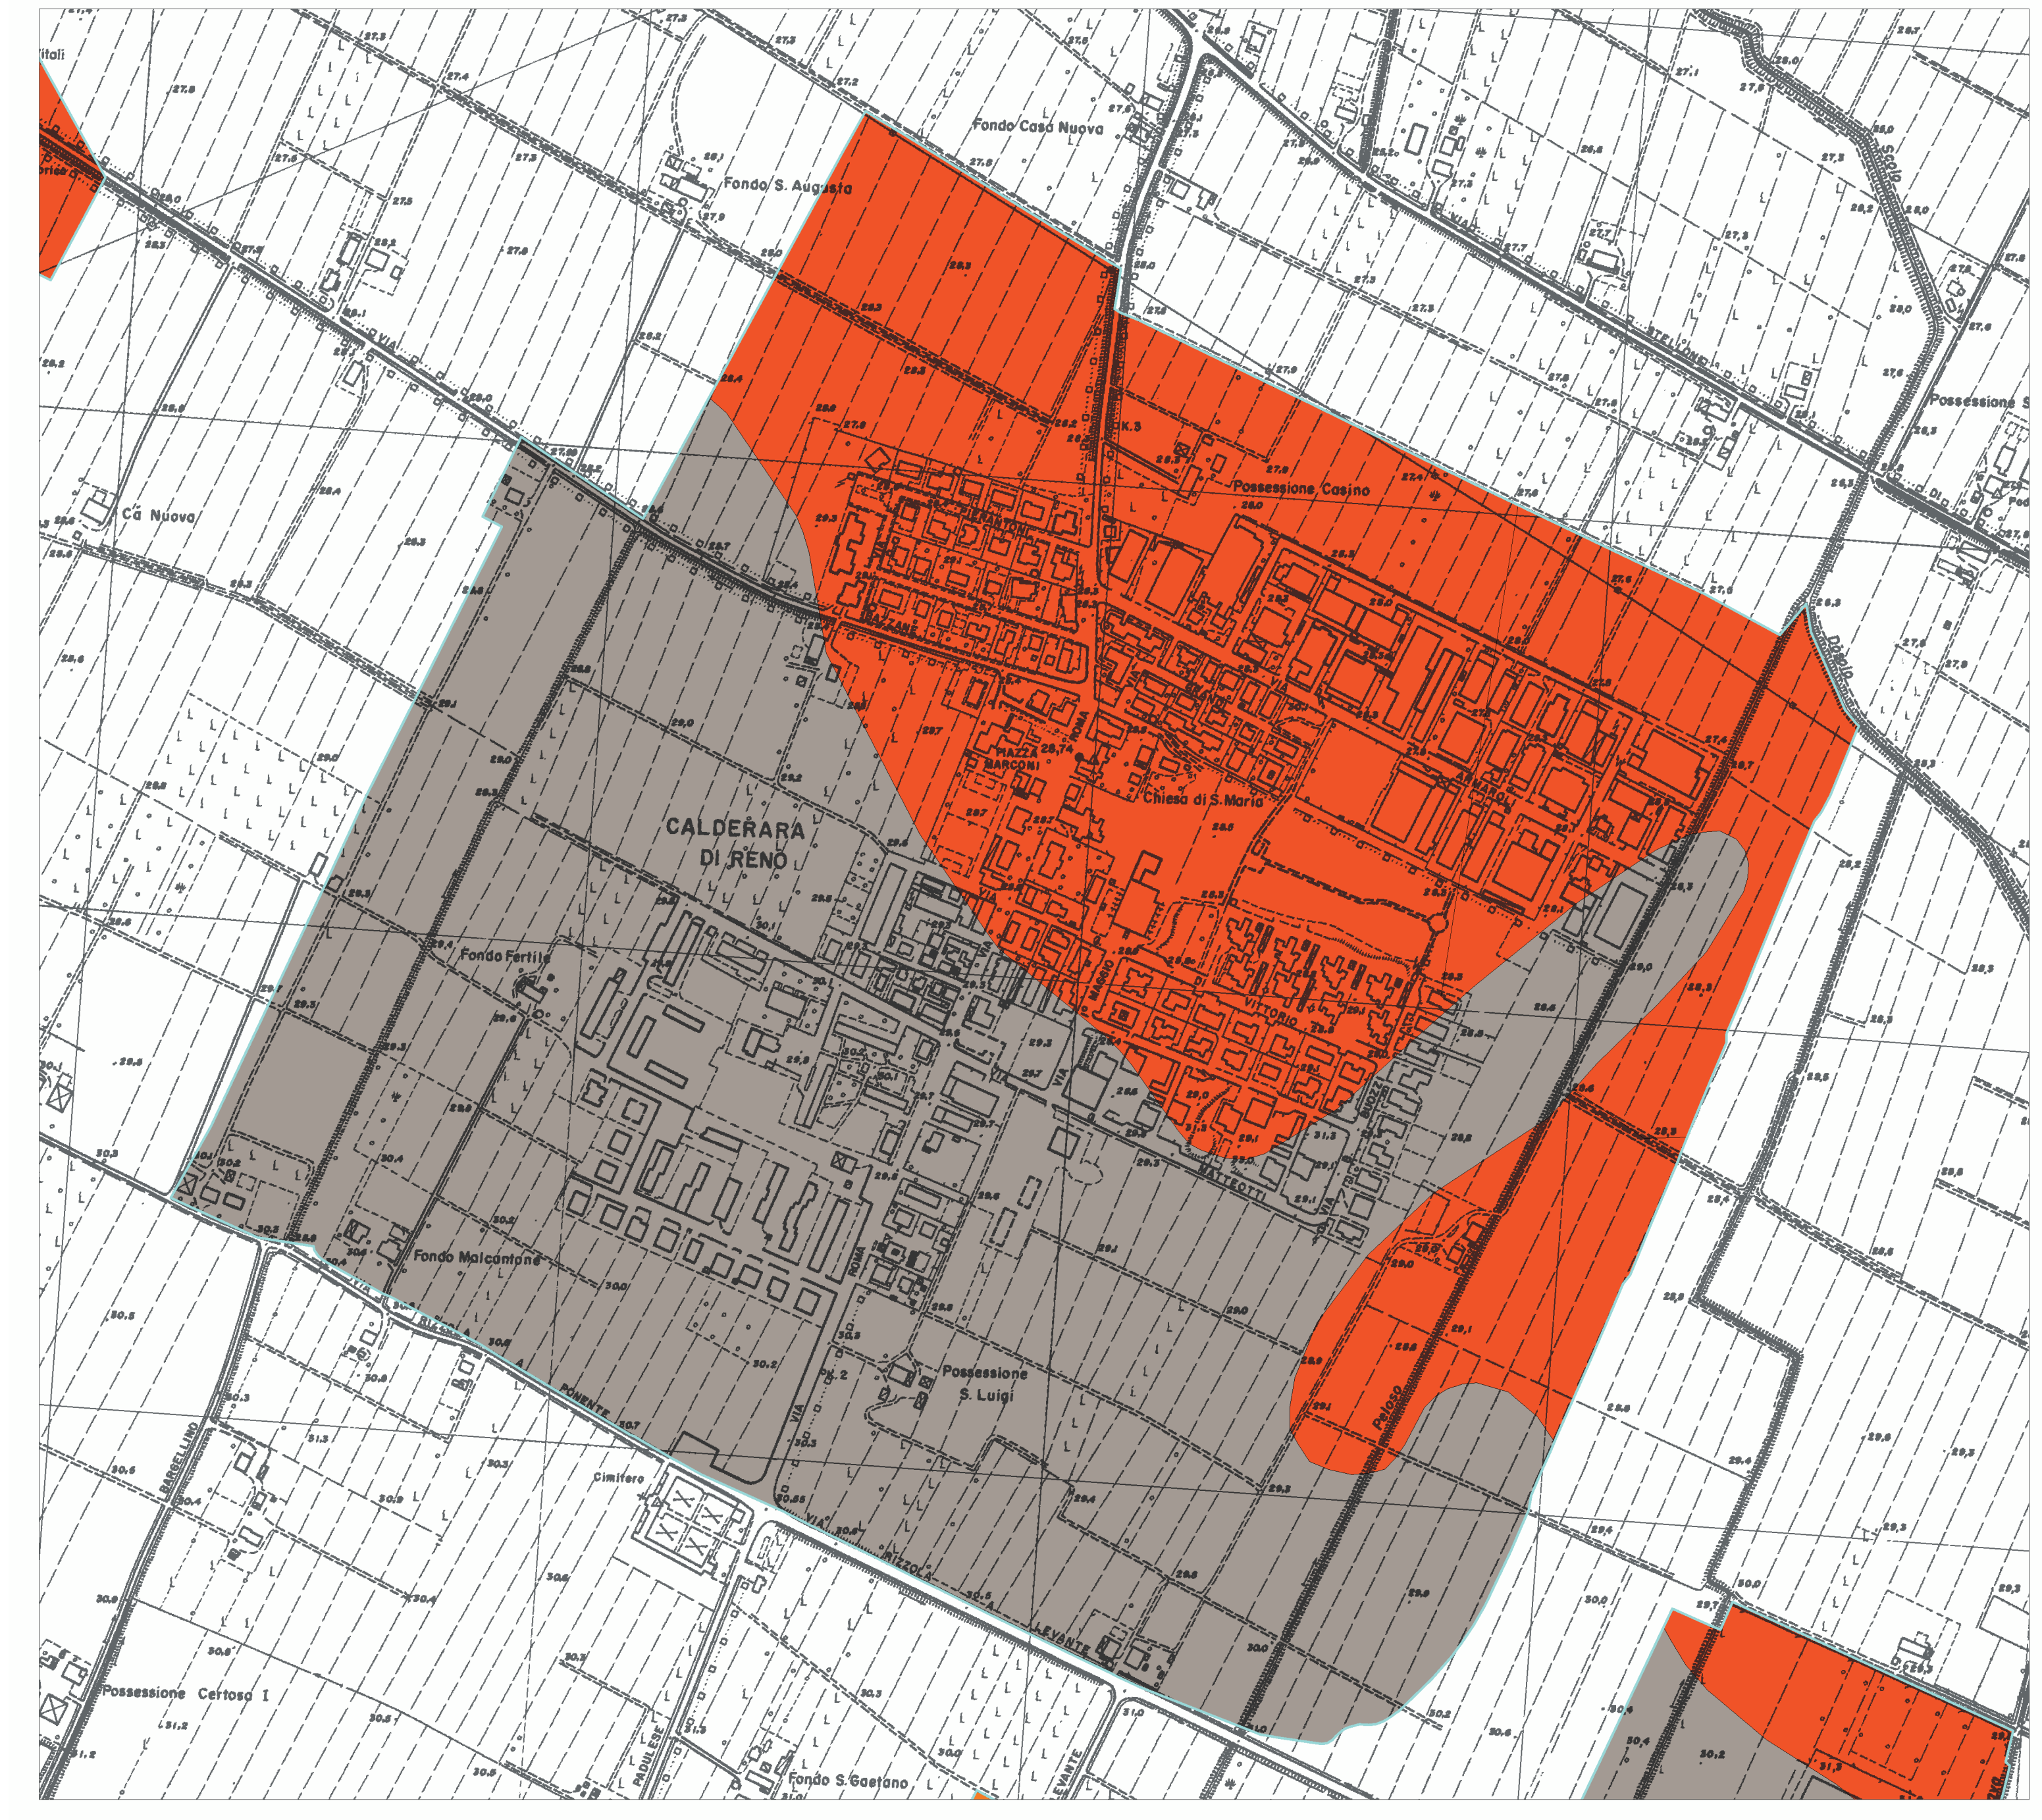

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- FA0.1-0.5s = 1.1 - 1.2
- FA0.1-0.5s = 1.3 - 1.4
- FA0.1-0.5s = 1.5 - 1.6
- FA0.1-0.5s = 1.7 - 1.8
- FA0.1-0.5s = 1.9 - 2.0
- FA0.1-0.5s = 2.1 - 2.2
- FA0.1-0.5s = 2.3 - 2.4
- FA0.1-0.5s > 2.5

Zone suscettibili di instabilità

- Terreni di copertura caratterizzati dalla presenza, nei primi metri, di spessori significativi di sabbie-limosi e limi-sabbioni potenzialmente liquefattivi
- Area di cava tombata

□ Ambito di interesse della microzonazione sismica di dettaglio

0 250 Metri

