

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Cento

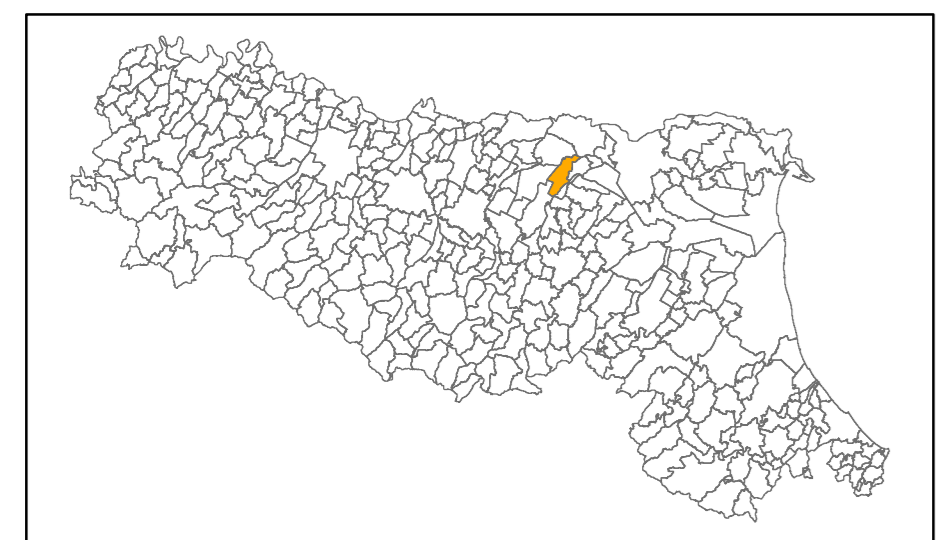


Tavola 9a - FA 0,5 - 1,5 s

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Geotema S.r.l.	30/03/2017

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

FA_{0,5-1,5s} = 2,5 - 3

Zone suscettibili di instabilità

- ZS₁: Zone di suscettibilità per le liquefazioni 2<IL<5
- ZS₂: Zone di suscettibilità per le liquefazioni 5<IL<15
- ZS₃: Zone di suscettibilità per le liquefazioni 15<IL<15

Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL (Sommez, 2003)
Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di IL20 (Boulanger - Idriss, 2014)

- 1,6: Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0<IL<2)
- 3,5: Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2<IL<5)
- 11,7: Rischio di liquefazione potenzialmente alto (5<IL<15)
- 20,3: Rischio di liquefazione potenzialmente molto alto (15<IL<15)

Elementi cartografici

- Limiti amministrativi
- Limiti ambiti comunali territorio urbanizzato ed urbanizzabile

0 250 500 Metri

