


# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

CARTA DI SOVRAPPOSIZIONE MS+CLE  
Scala 1:10.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

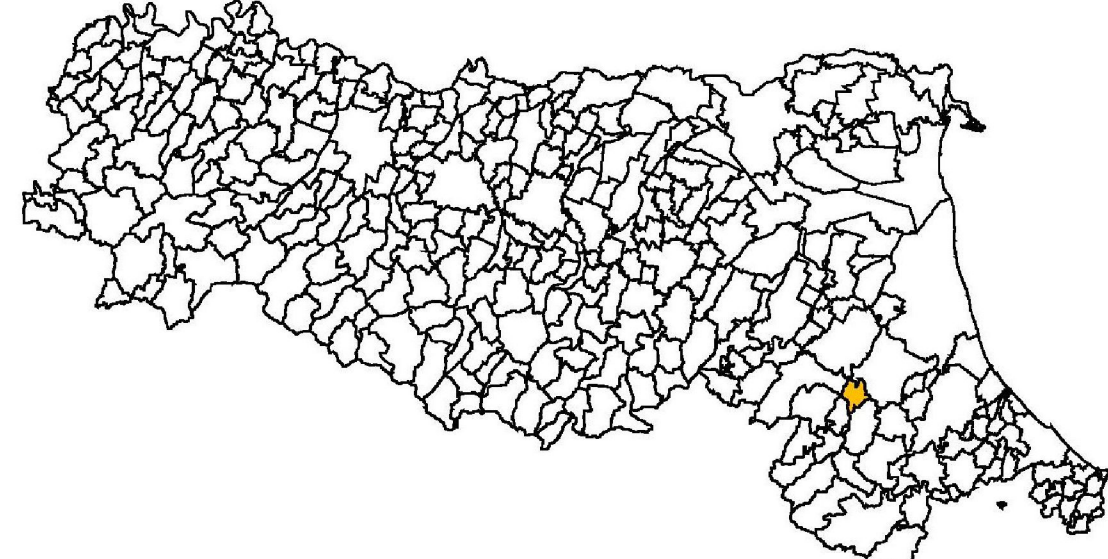

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Unione Montana Appennino Forlivese Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole Antoniuzzi - Studio Associato (capogruppo/mandatario) Dott. Geol. Alberto Domenico Antoniuzzi Dott. Geol. Aldo Antoniuzzi (legale Rappresentante)  Dott. Geol. Marco Baldi (mandante) Dott. Geol. Stefano Castagnetti (mandante) Dott. Geol. Alfredo Ricci (mandante) Dott. Ing. Giuseppe Spigo (mandante) Dott. Geol. Francesco Strappadea (mandante)	Dicembre 2017

## Legenda

Codice Provincia: 040

Codice Comune: 005

### Sistema di gestione dell'emergenza

- Edificio strategico
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- Area di emergenza (RICOVERO)
- Area di emergenza (AMMASSAMENTO - RICOVERO)
- Infrastruttura di connessione
- Infrastruttura di accessibilità
- Aggregato strutturale interferente
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata
- Confine comunale

### Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

I valori dei Fattori di Amplificazione sono stati ricavati dalle tabelle allegata alla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112/2007

- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,3 - 1,4
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,5 - 1,6
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,7 - 1,8
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 1,9 - 2,0
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 2,1 - 2,2
- FA I.S. 0,1-0,5 s = 2,3 - 2,4
- FA I.S. 0,1-0,5 s >= 2,5

0 250 500 1.000 Metri

