PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Regione Emilia-Romagna

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

MICROZONAZIONE SISMICA – LIVELLO 2 E ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Inquadramento

scala 1 : 8.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Bellaria Igea Marina



Regione	Soggetto realizzatore	Data
	Responsabile: Dott.Geol. Carlo Copioli Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Fabio Vannoni Dott.Geol. Paolo Ciacci Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Alessandro Merli	Aprile 2025

0 125 250 500 Metri

N

Legenda

Codice Provincia: 099

Codice Comune: 001

Sistema di gestione dell'emergenza

- 200 Edificio strategico
- 820 Area di emergenza (RICOVERO)
- 919 Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- 198 Infrastruttura di connessione
- 001 Infrastruttura di accessibilità
- 040 Aggregato strutturale interferente
- 000 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- 000 Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (HSM)

- 0.39g ≤ HSM ≤ 0.54g
- 0.55g ≤ HSM ≤ 0.70g
- 0.71g ≤ HSM ≤ 0.85g

Zone suscettibili per liquefazioni ZS_{LQ}

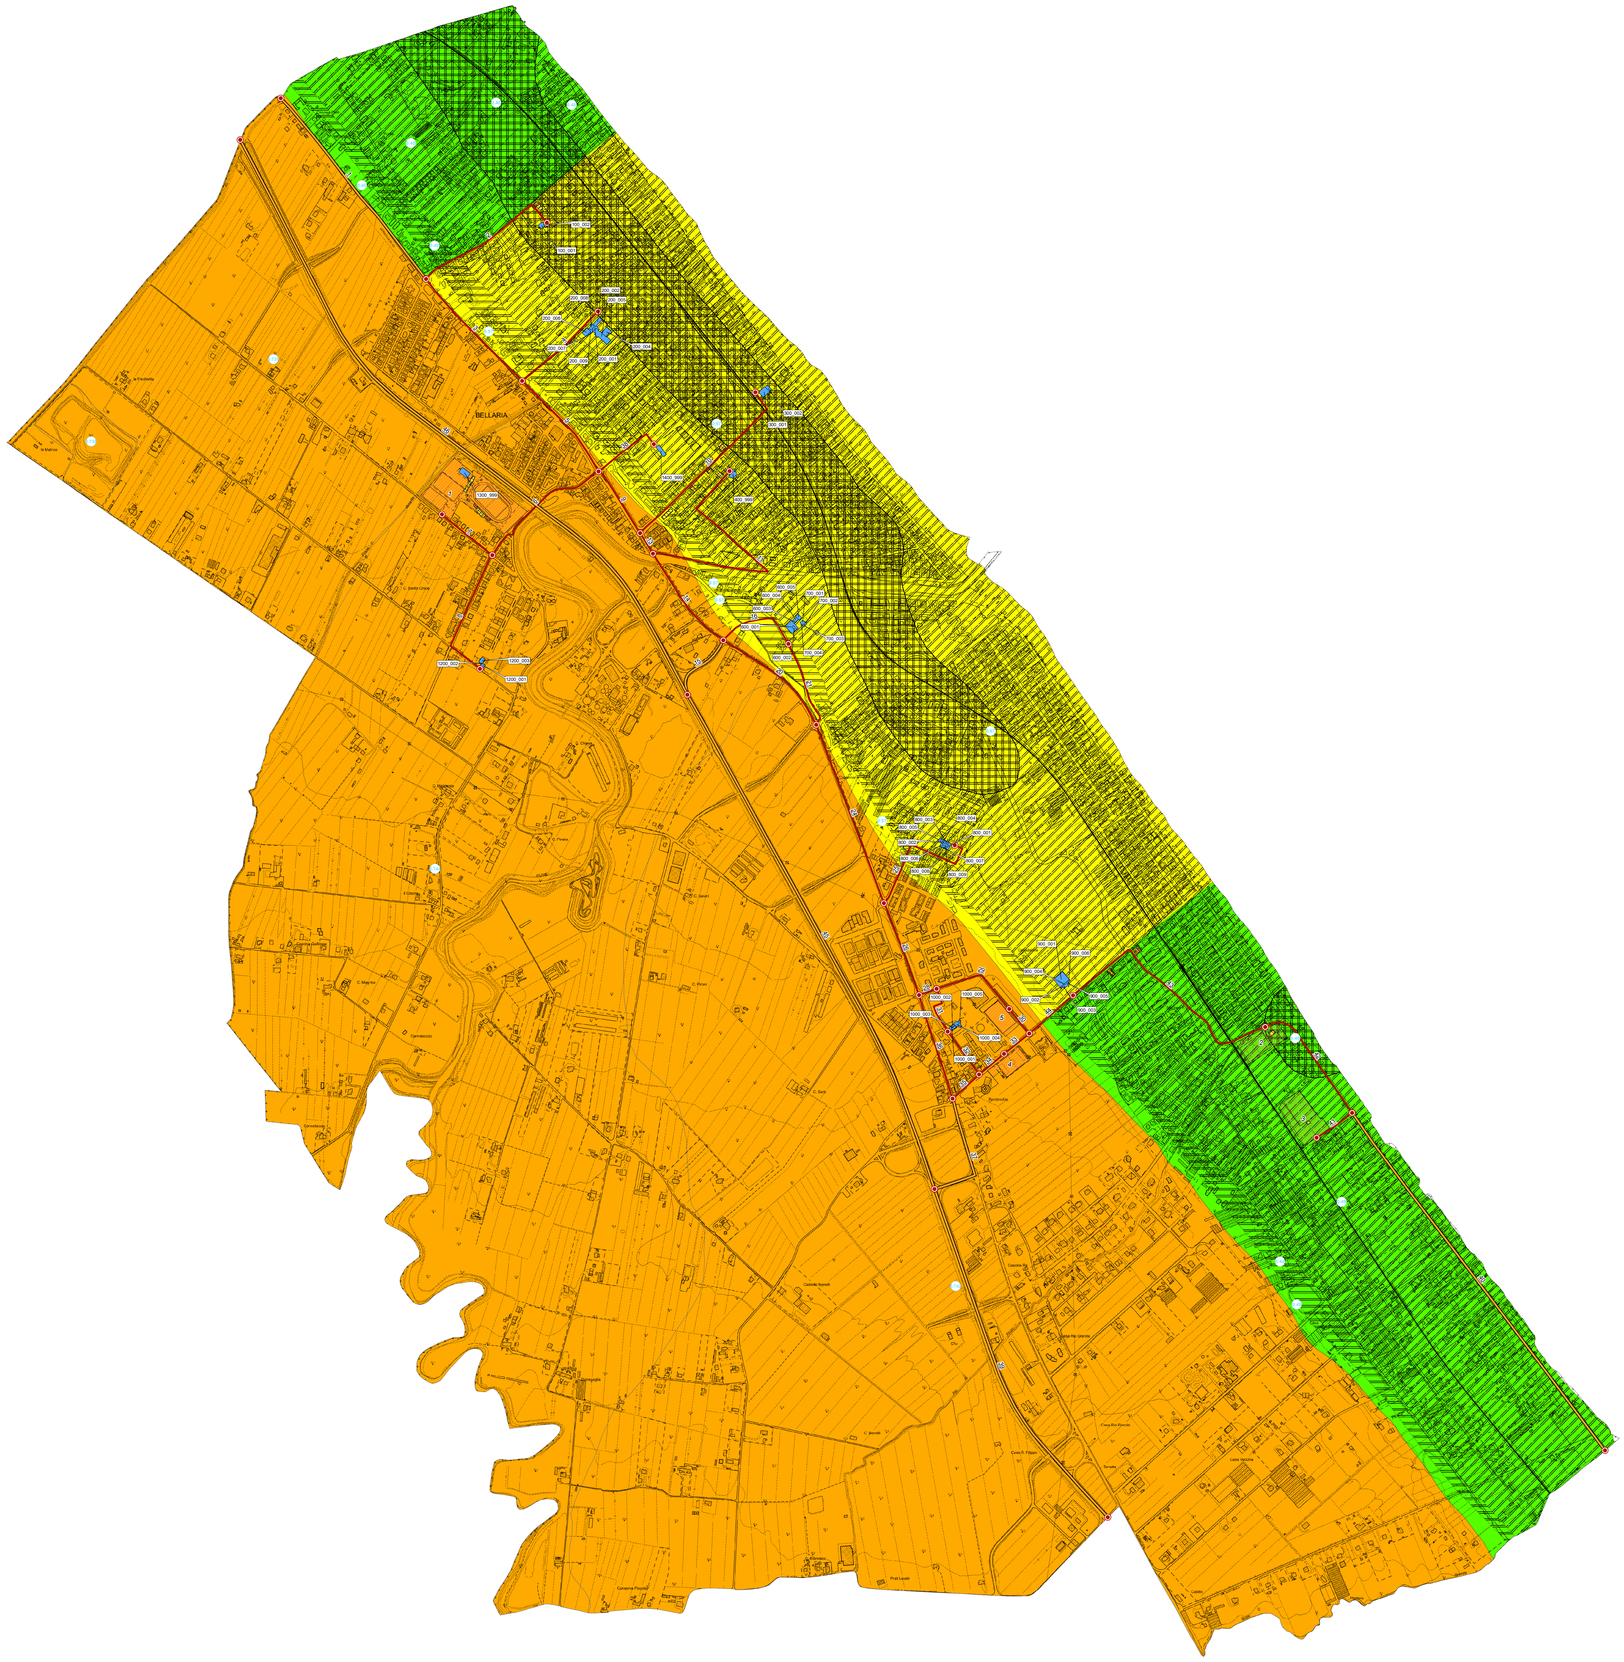
- 0.39g ≤ HSM ≤ 0.54g, 2<IL≤5
- 0.55g ≤ HSM ≤ 0.70g, 2<IL≤5
- 0.39g ≤ HSM ≤ 0.54g, 5<IL≤15
- 0.55g ≤ HSM ≤ 0.70g, 5<IL≤15

Zone di rispetto per liquefazioni ZR_{LQ}

- 0.39g ≤ HSM ≤ 0.54g, IL>15
- 0.55g ≤ HSM ≤ 0.70g, IL>15

Etichette relative ai fattori di amplificazione

12 Valore di intensità assoluta (g)


BELLARIA
S. Mauro
S. Martino
S. Giovanni
S. Maria Nuova
S. Lorenzo
S. Ruffillo
S. Giorgio
S. Vito
Bordonchio
Canonica
Canonica Piccola
Canale Gambi
Casa Rio Canale
Casa Rio Fiume
Casa Rio Vecchia
Casa F. Filippi
Casa Bruciata
Casa Ceccarelli
Casa Ceccarelli
Casa Ceccarelli