



Foto 1



Foto 2

Legenda

- ReMi 06 **Analisi dei microtremori mediante metodo Re.Mi.:** acquisizione sismica per ricavare il profilo V_{SH} .
- Stendimento a 24 canali (interasse costante 4 metri)
- Sismografo: Geometrics (mod. GEODE)
- Geofoni: Mark Products (4.5 Hz)

Provincia di Parma
Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Variente di adeguamento alla L.R. 19/2008 e attuazione dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Comune di Berceto
Servizio Tecnico

Piano Strutturale Comunale
Microzonazione Sismica Il Livello di Approfondimento
(All. A2 D.A.L. N. 112/2007)


Regione Emilia-Romagna

INDAGINE Re.Mi.
Località BERCETO CAPOLUOGO
Be_ReMi_06 (1/2)




| | | | | | |
|------|--------------|-------------|-------|-------|------|
| 0 | Ottobre 2012 | Emissione | I.G. | G.C. | A.C. |
| Rev. | Data | Descrizione | Real. | Cont. | App. |

GEOREFLEX S.r.l. GEOLOGIA E GEOFISICA
Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427)
e-mail: info@georeflex.it

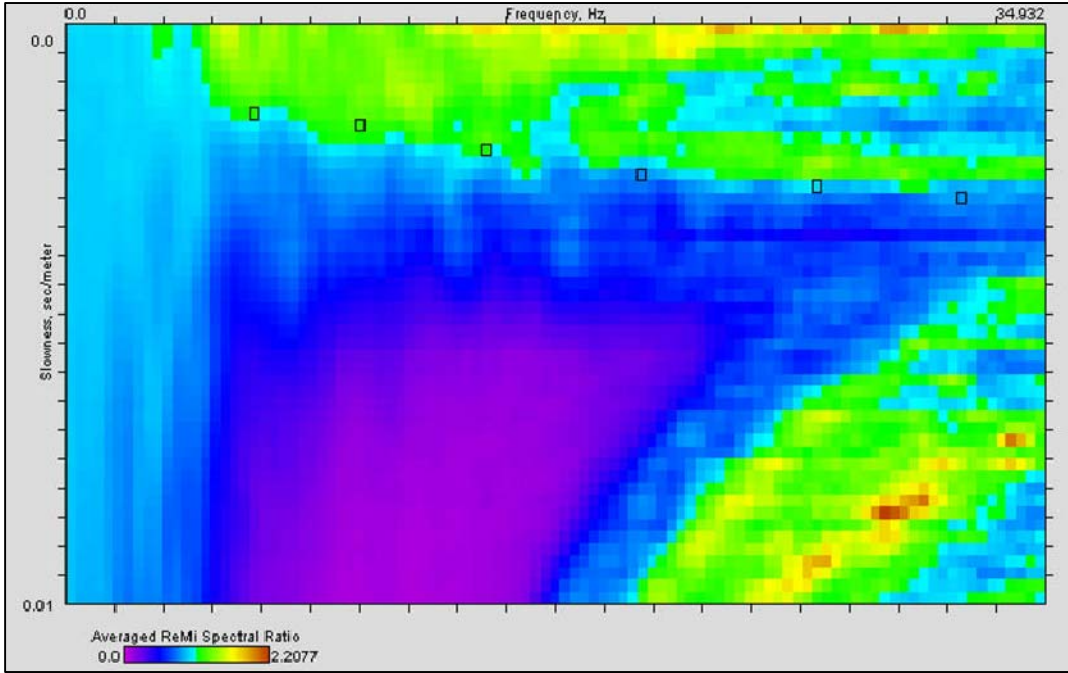

Spettro di tipo frequency-slowness e picking della curva di dispersione.

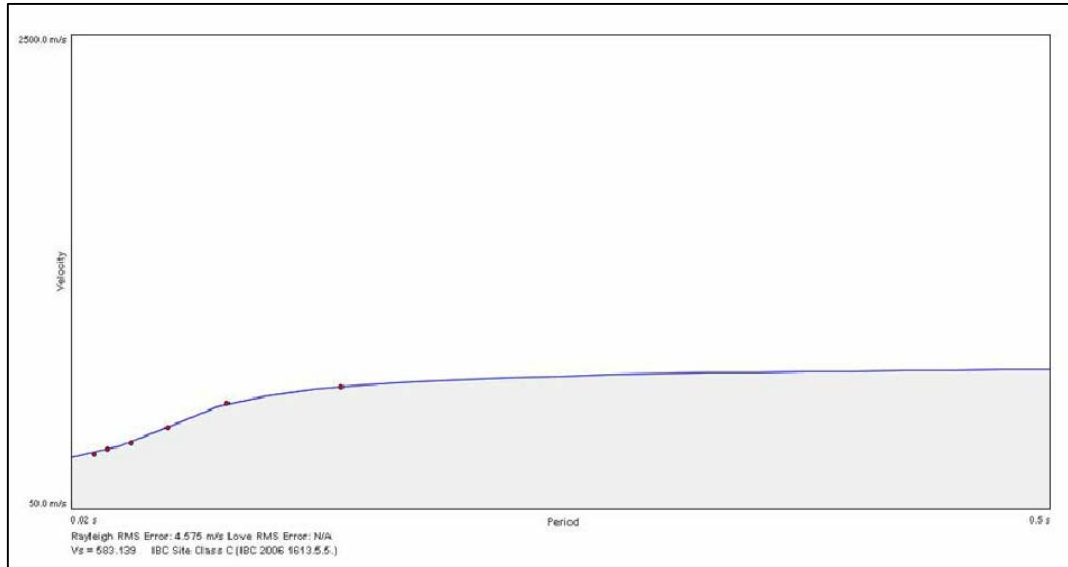


Risultato dell'inversione della curva di dispersione stimata.

| Strato (n) | Spessore (m) | Velocità (m/sec) |
|------------|--------------|------------------|
| 1 | 3.33 | 336 |
| 2 | 6.67 | 418 |
| 3 | 10.00 | 686 |
| 4 | 13.33 | 885 |
| 5 | 16.67 | 886 |

Legenda

- ReMi 06 **Analisi dei microtremori mediante metodo Re.Mi.:** acquisizione sismica per ricavare il profilo V_{SH} .
- Stendimento a 24 canali (interasse costante 4 metri)
- Sismografo: Geometrics (mod. GEODE)
- Geofoni: Mark Products (4.5 Hz)

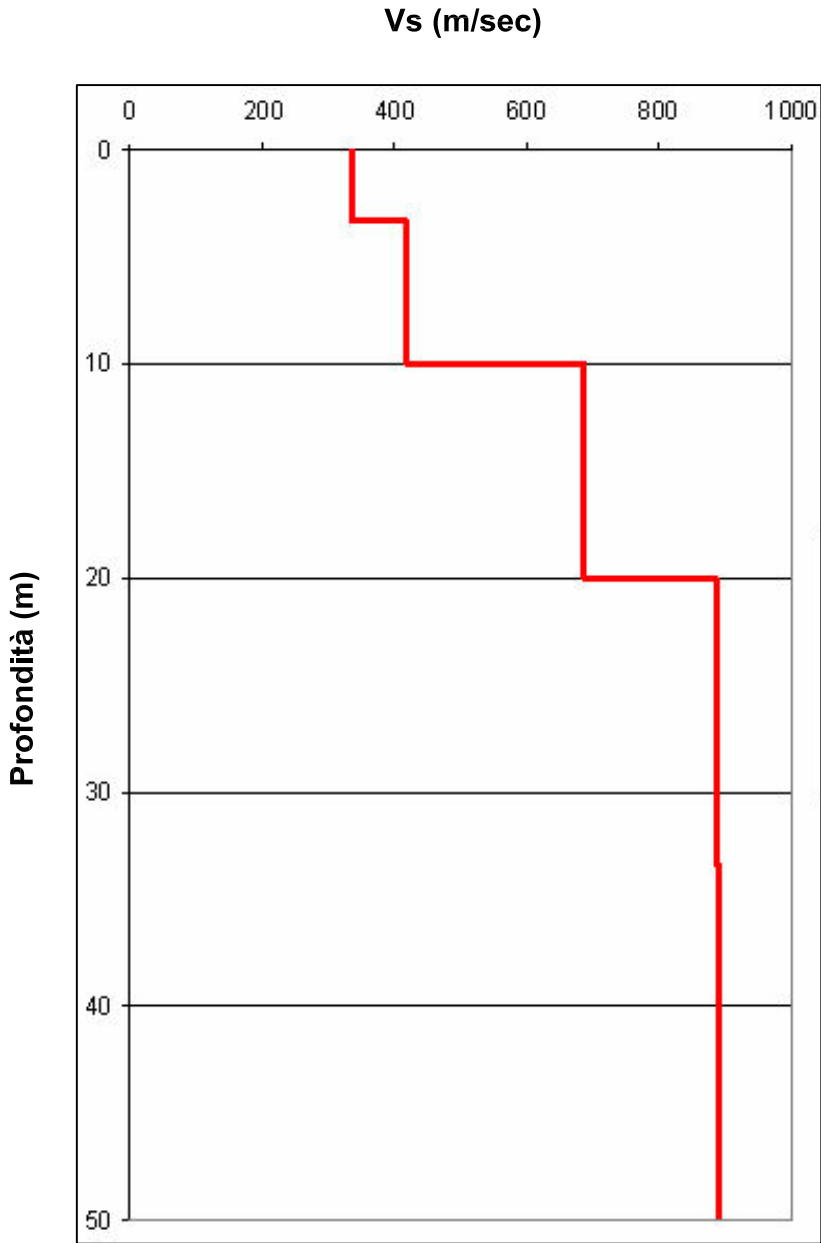

Provincia di Parma
 Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

 Variante di adeguamento alla L.R. 19/2008 e attuazione dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Comune di Berceto
 Servizio Tecnico

Piano Strutturale Comunale
 Microzonazione Sismica Il Livello di Approfondimento
 (All. A2 D.A.L. N.112/2007)

INDAGINE Re.Mi.
Località BERCETO CAPOLUOGO
Be_ReMi_06 (2/2)



| | | | | | |
|------|--------------|-------------|-------|-------|------|
| 0 | Ottobre 2012 | Emissione | I.G. | G.C. | A.C. |
| Rev. | Data | Descrizione | Real. | Cont. | App. |



GEOREFLEX S.r.l. GEOLOGIA E GEOFISICA
 Uffici: via Fioruzzi, 15 - 29100 Piacenza (Italy)
 Tel. : 0523/454042 (fax: 0523/462427)
 e-mail: info@georeflex.it

