






<p>Regione</p> <p>Emilia-Romagna</p>	<p>Soggetto realizzatore</p> <div>  <p><b>ENGEO</b> s.r.l. ENERGIE www.engeo.it</p> </div> <p><i>Direttori tecnici:</i>            Dr. Geol. Carlo Caleffi            Dr. Geol. Francesco Cerutti</p> <p>Dr. Geol. Matteo Baisi            Dr.ssa Olga Bronzetti            Dr. Geol. Alessandro Ferrari            Dr.ssa Geol. Melinda Raimondo</p>	<p>Data</p> <p>Aprile 2025</p> <p><b>MS3</b></p>
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------


## Legenda




 Confine comunale

 Aree oggetto di Microzonazione Sismica

**Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**

 FA-SA 0,4-0,8 s - 1,0

 FA-SA 0,4-0,8 s - 1,5 - 1,6

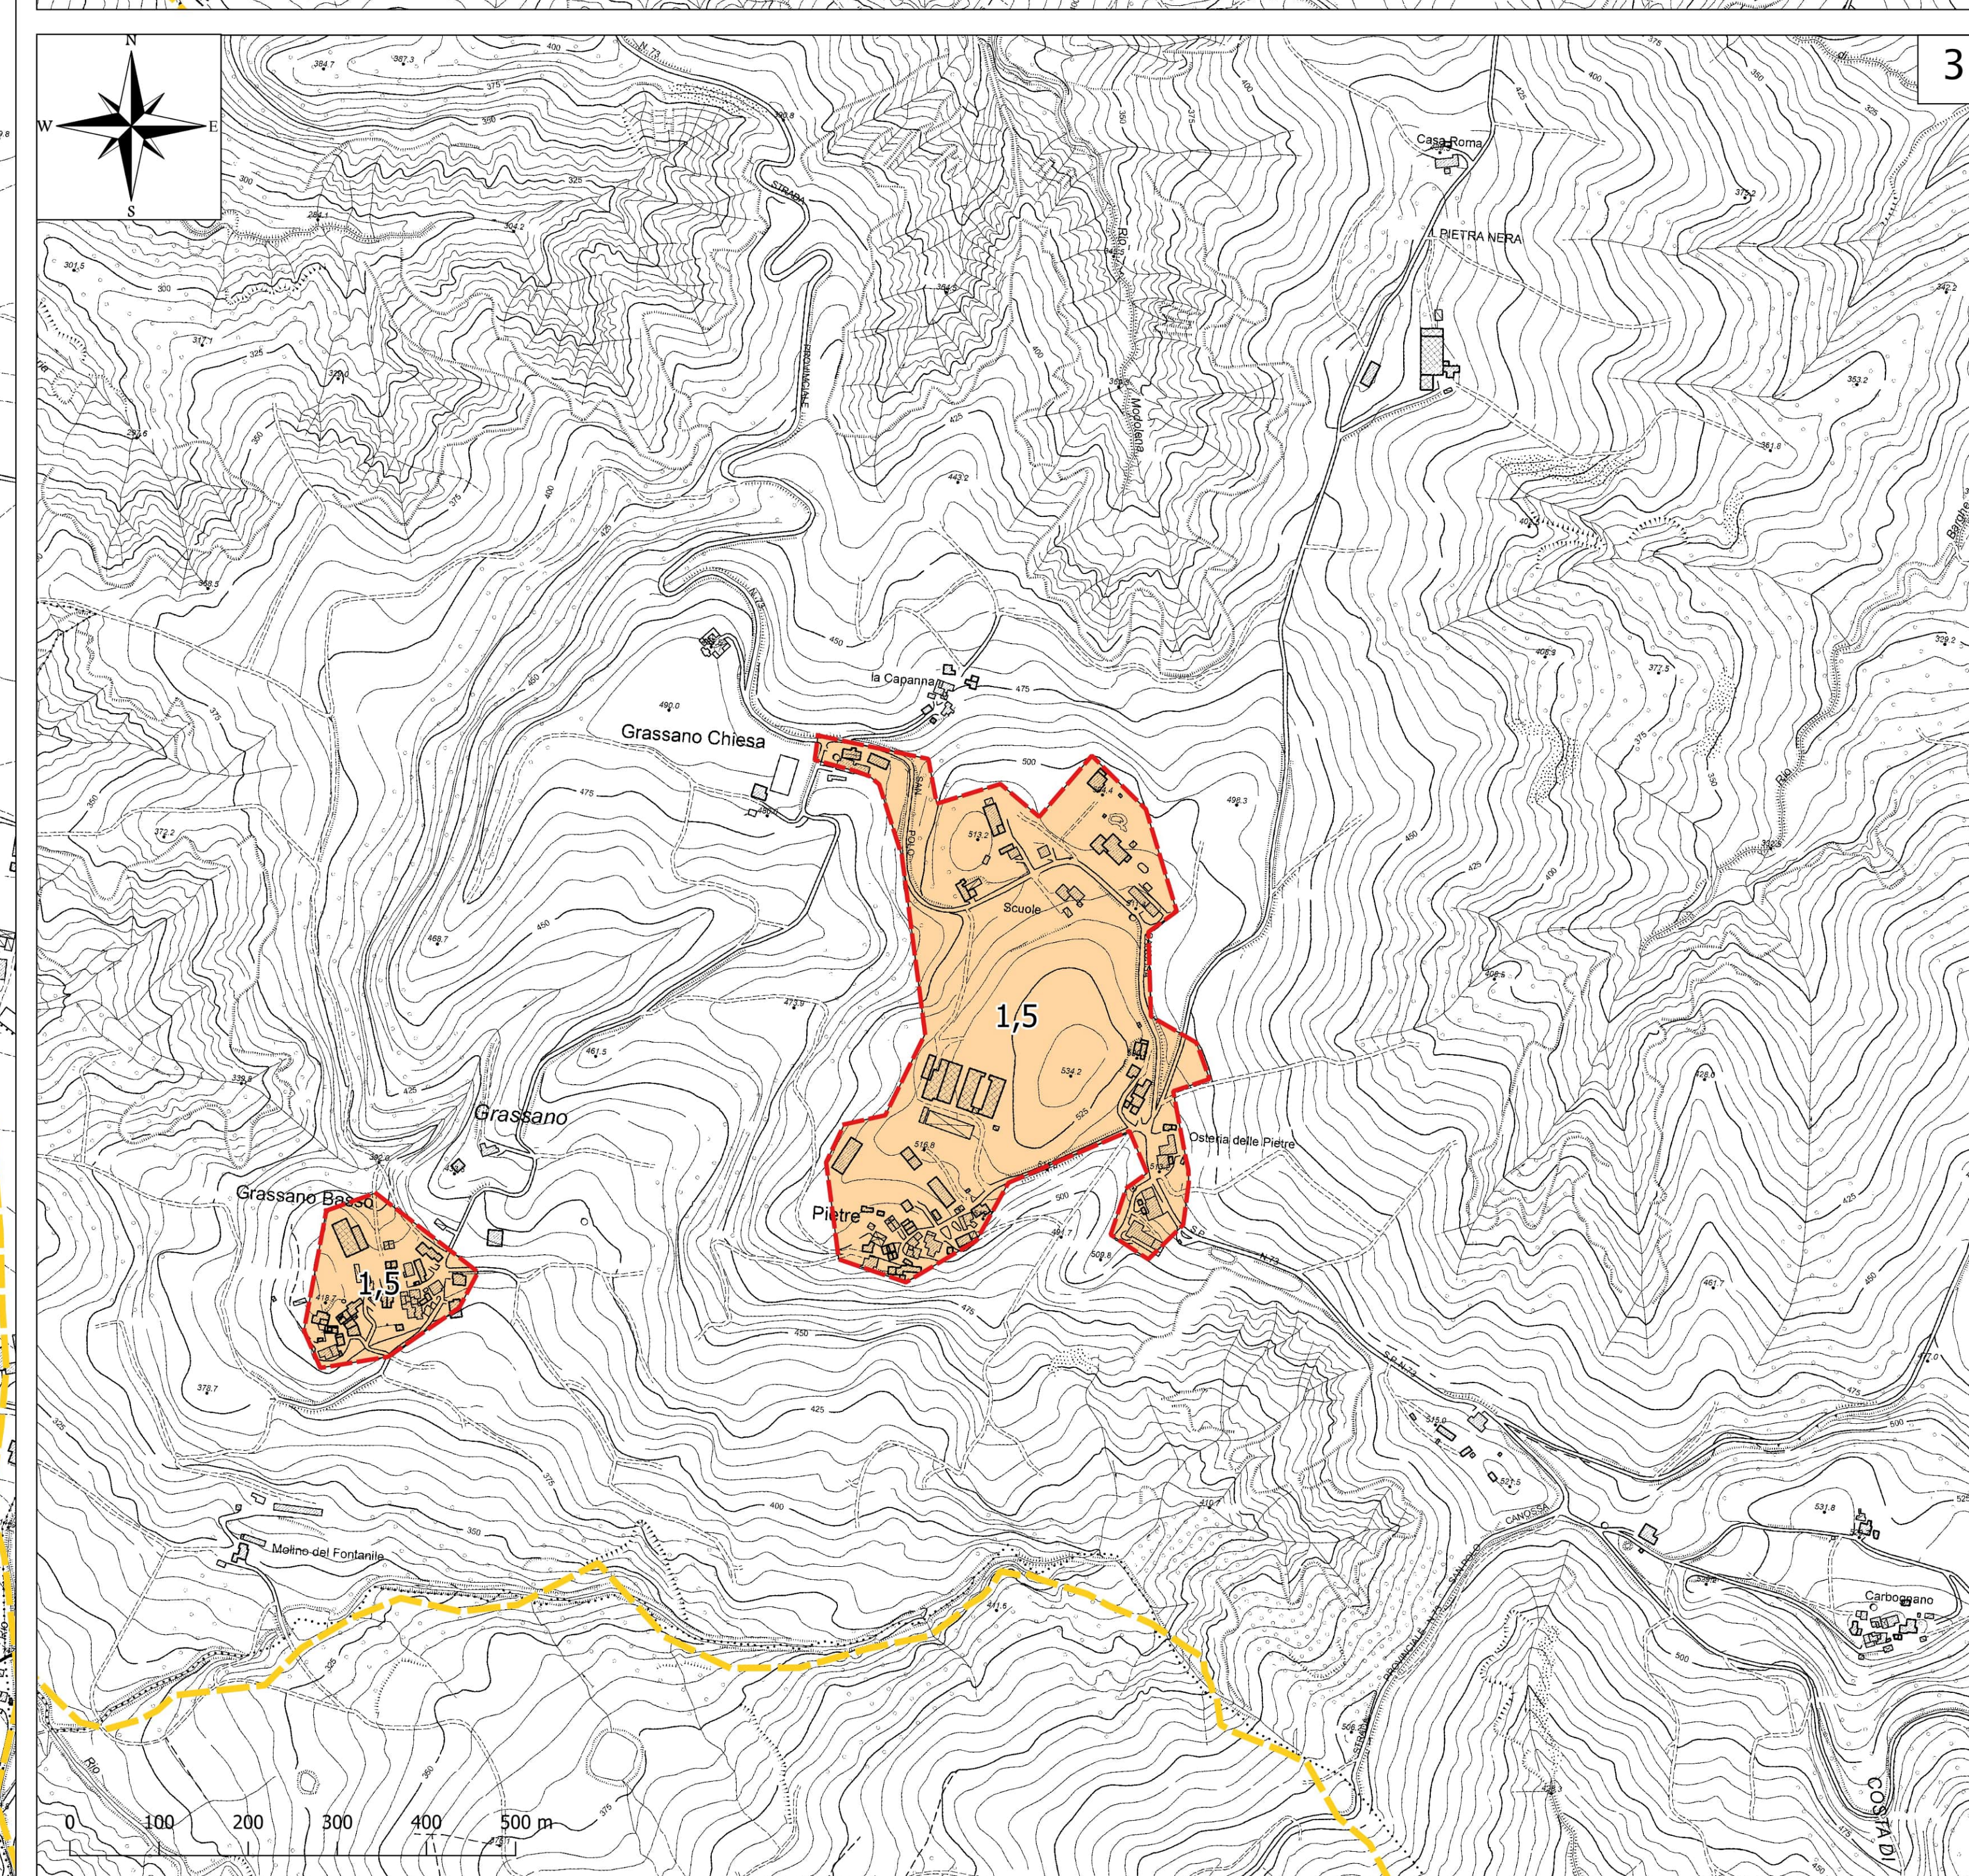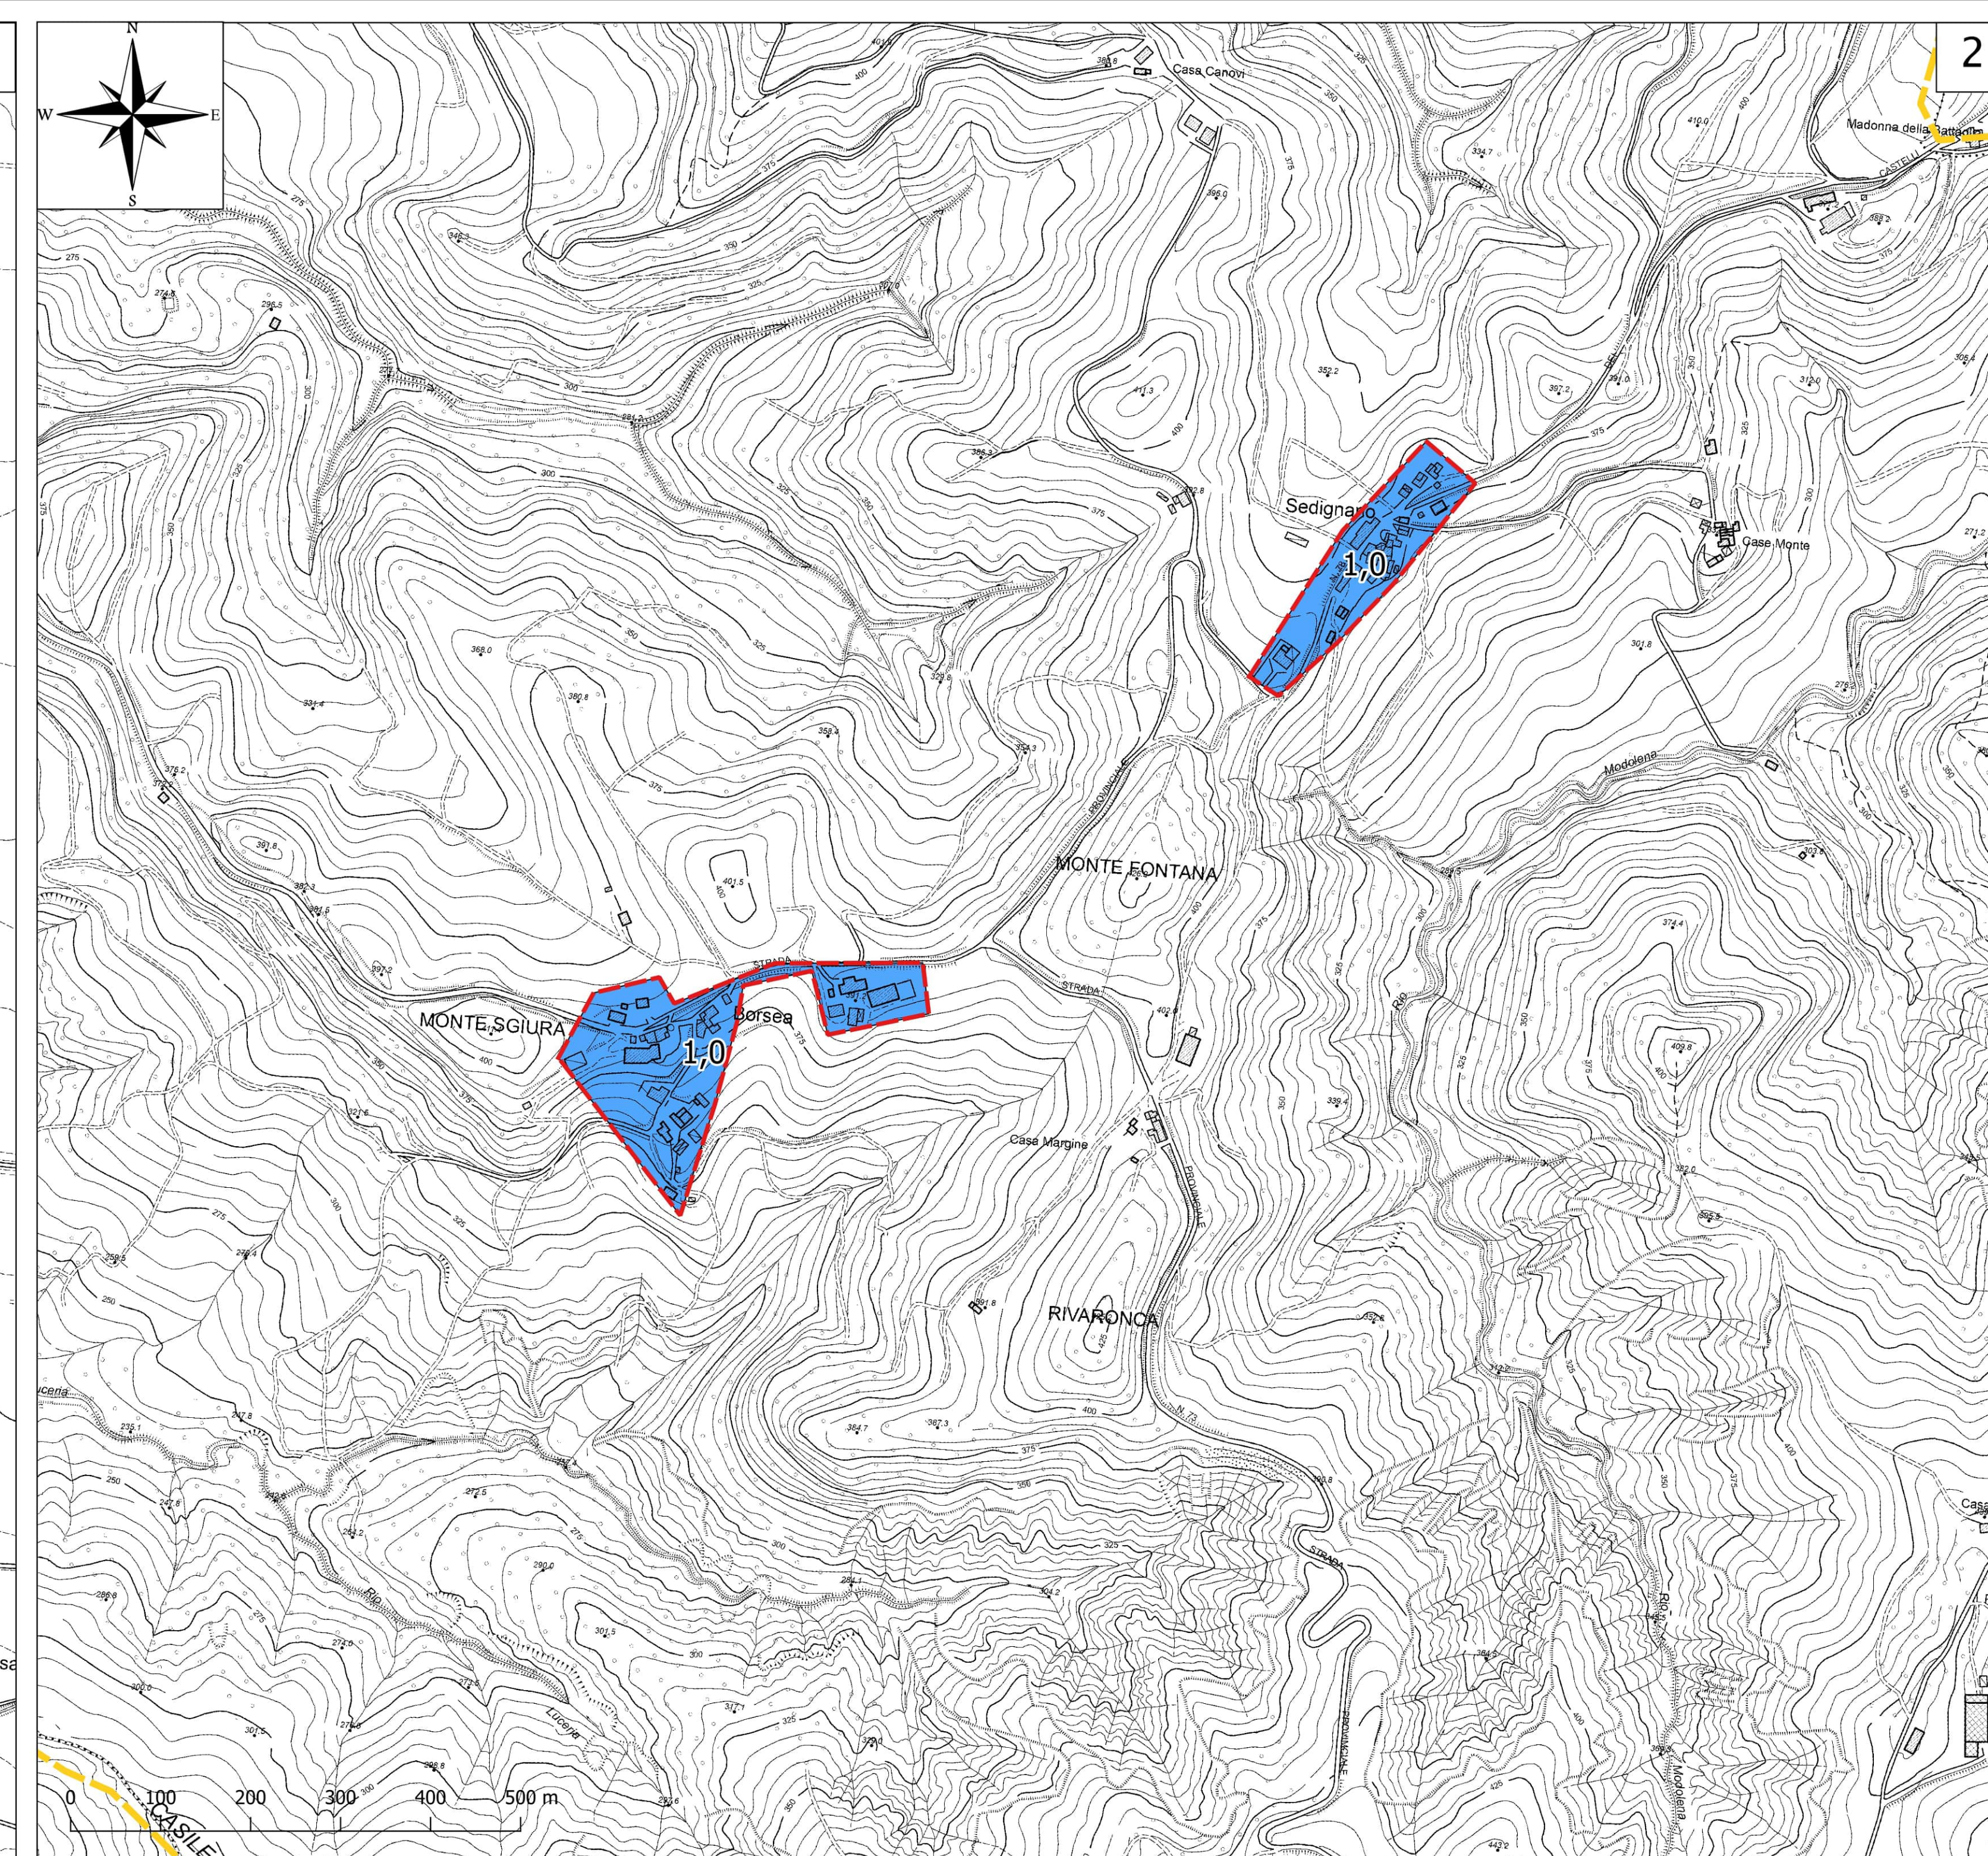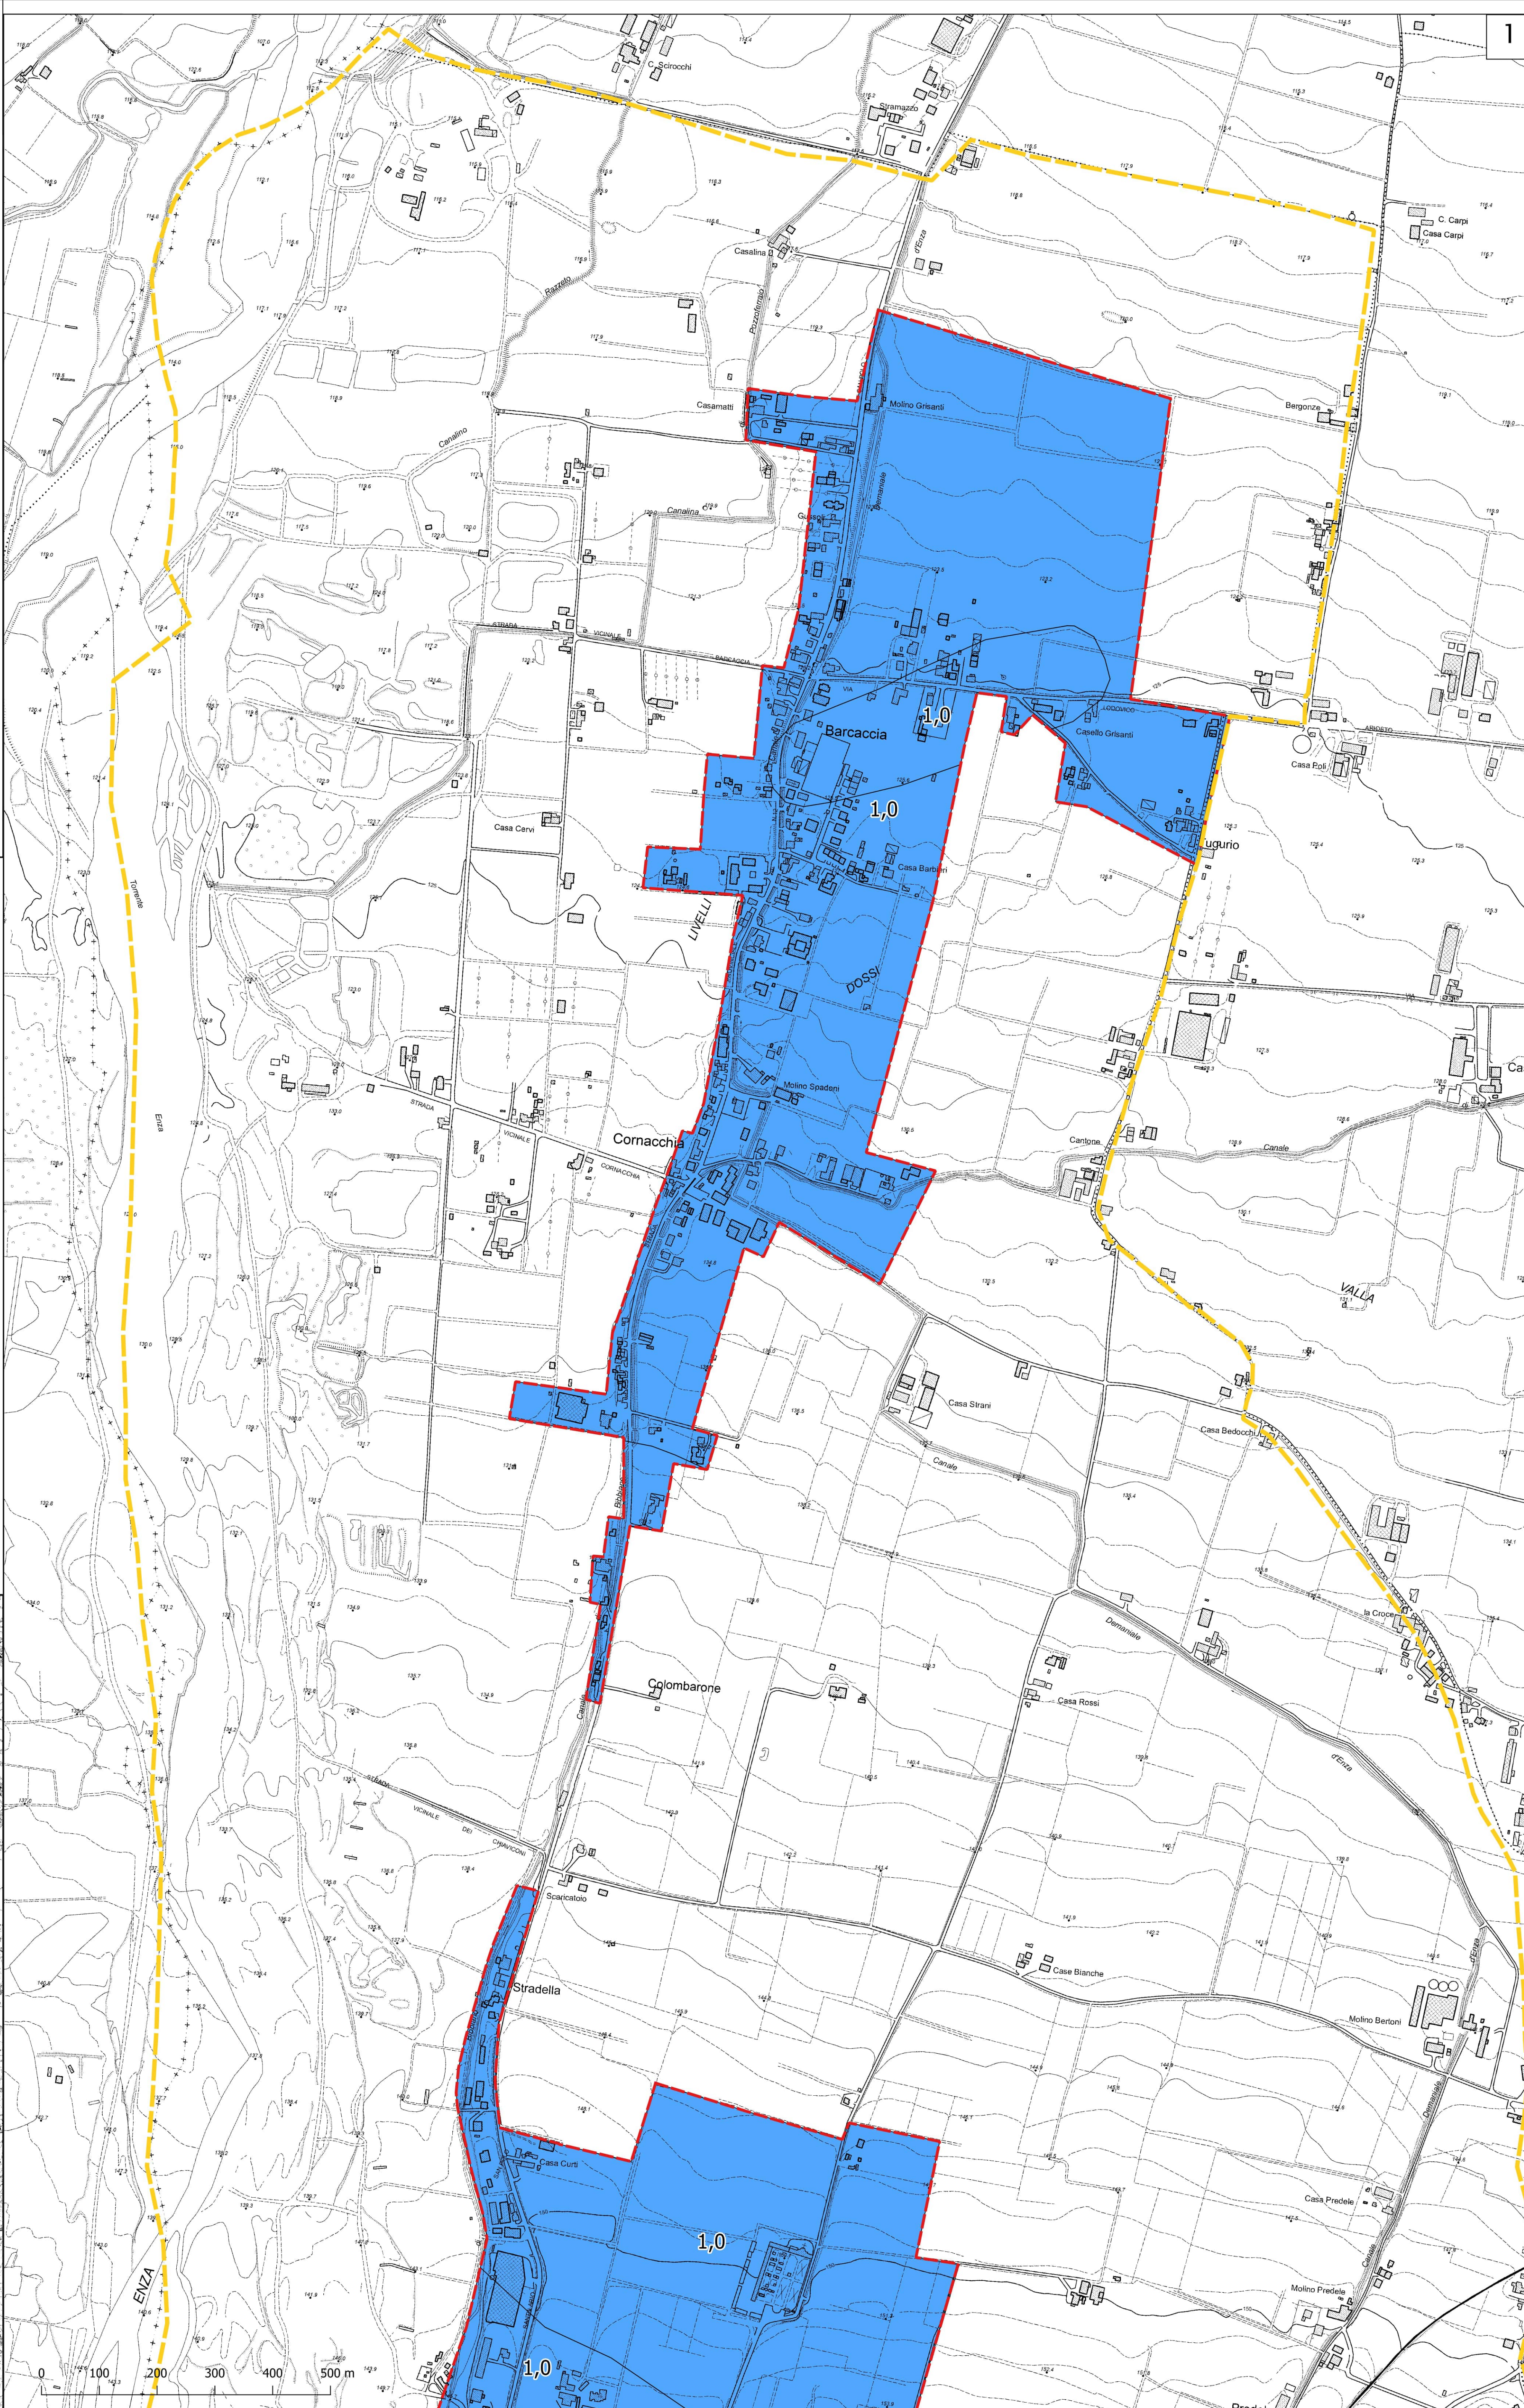



# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta di microzonazione sismica

### FA SA 0,4-0,8 s 2/2

scala 1:5.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di San Polo d'Enza









Regione  
Emilia-Romagna

Soggetto realizzatore  
  
www.engeo.it  
Direttori tecnici:  
Dr. Geol. Carlo Caleffi  
Dr. Geol. Francesco Cerutti  
Dr. Geol. Matteo Baisi  
Dr.ssa Olga Brontesi  
Dr. Geol. Alessandro Ferrari  
Dr.ssa Geol. Melinda Raimondo

Data  
Aprile 2025

## MS3

- ### Legenda
-  Confine comunale
  -  Aree oggetto di Microzonazione Sismica
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
-  FA-SA 0,4-0,8 s = 1,0
  -  FA-SA 0,4-0,8 s = 1,1 - 1,2
  -  FA-SA 0,4-0,8 s = 1,3 - 1,4
  -  FA-SA 0,4-0,8 s = 1,5 - 1,6

