


## TAV. 1



scala 1 : 10.000

Regione Emilia – Romagna  
Comune di Novi di Modena

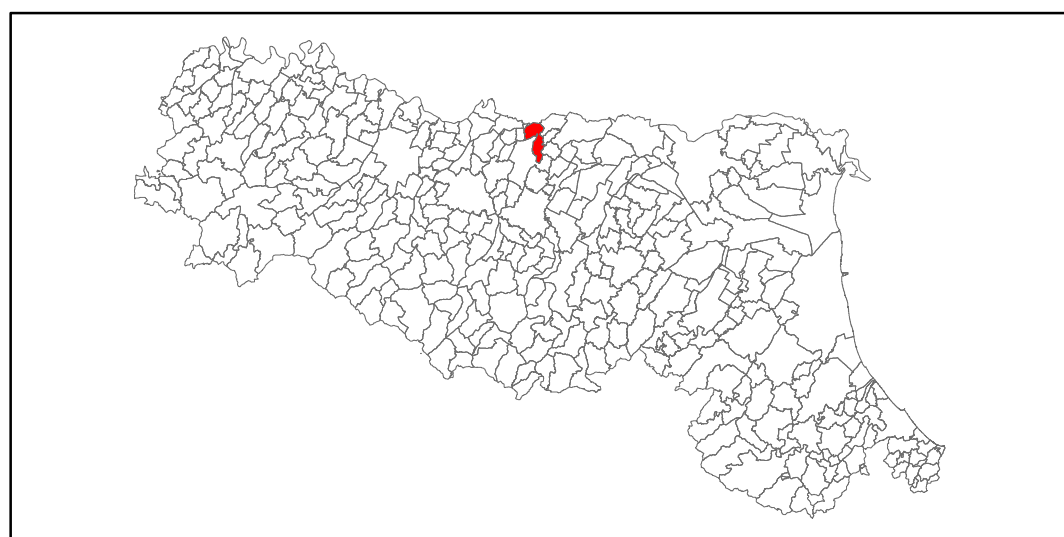

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia Romagna	Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Gennaio 2022



## Legenda

-  Confine comunale
-  Territorio Urbanizzato

### Pericolosità Sismica (HSM-Hazard from Seismic Microzonation)







- 0,17g ≤ H0515 ≤ 0,22g
- 0,23g ≤ H0515 ≤ 0,29g


### Zone suscettibili di instabilità

-  Zone di suscettibilità per liquefazione ( $2 < IL < 5$ )
-  Zone di suscettibilità per liquefazione ( $5 < IL < 15$ )

**Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)**

**Quadrati: CPTU/CPTE, Triangoli: CPT**

- |   |                  |
|---|------------------|
|  | $IL < 2$         |
|  | $2 < IL < 5$     |
|  | $5 < IL < 15$    |
|  | $IL < 2; 0, CPT$ |
|  | $2 < IL < 5$     |
|  | $5 < IL < 15$    |



## Quadro d'unione

