


MICROZONAZIONE SISMICA
Carta di microzonazione sismica
FH0510



scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Gambettola

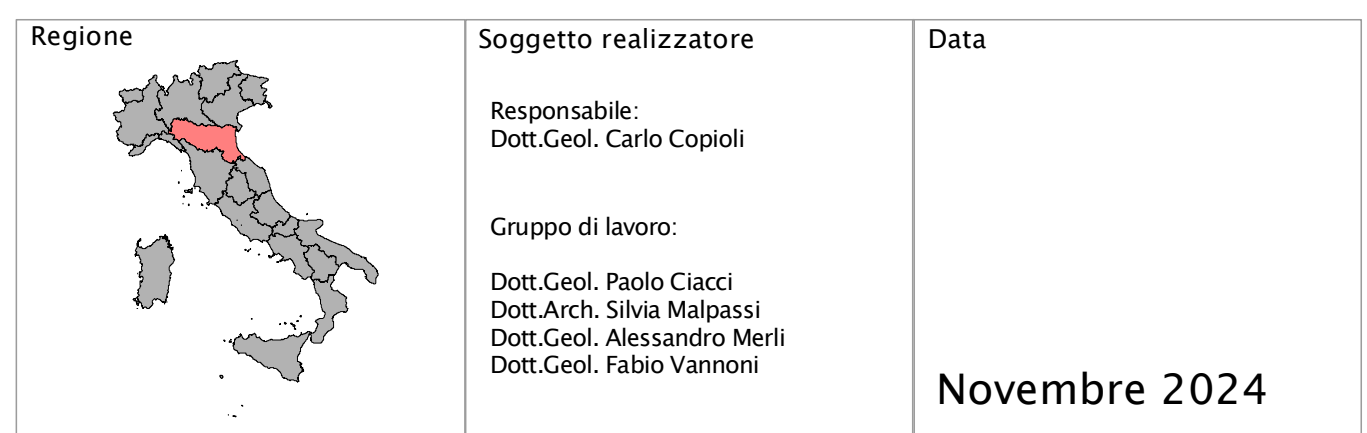


Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

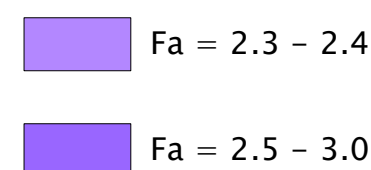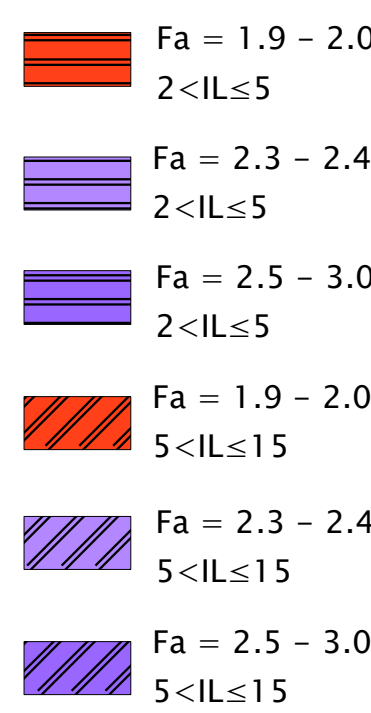Zone suscettibili per liquefazioni ZS_{LQ} 

Valore puntuale dell'Indice del potenziale di liquefazione IPI

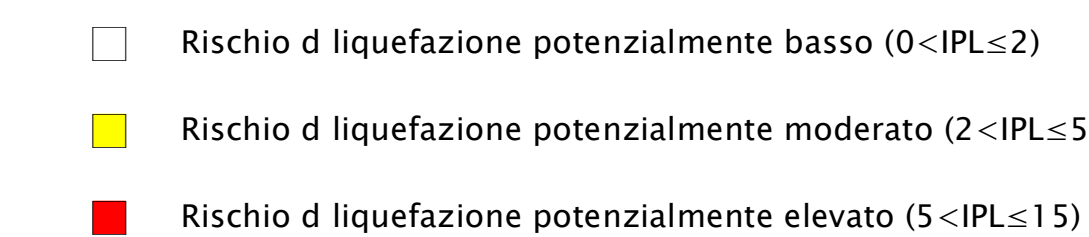

Etichette

5.58 - 9.54 Il primo valore numerico associato al punto (prova CPTU o CPTE) è riferito al corrispondente indice del potenziale di liquefazione. Il secondo è riferito al corrispondente cedimento post-sismico in cm.

Etichette relative ai fattori di amplificazione



Perimetro dell'area di approfondimento di terzo livello

