


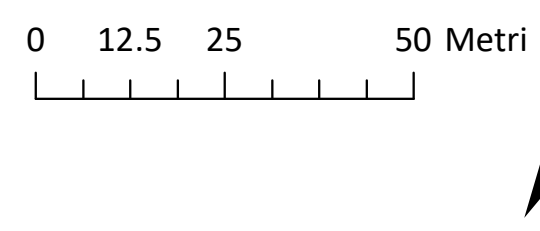
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
(CLE)
Stralci
Tav.1
scala 1 : 1.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di San Leo




<p>Regione</p> 	<p>Soggetto realizzatore</p> <p>Responsabile: Dott. Grol. Paolo Ciacci</p> <p>Gruppo di lavoro: Dott. Geol. Carlo Copioli Dott. Arch. Silvia Malpassi Dott. Geol. Fabio Vannoni Dott. Geol. Cristiano Guerra</p>	<p>Data</p> <p>Ottobre 2022</p>
--	---	---

Legenda





Codice Provincia: 099
Codice Comune: 025

Sistema di gestione dell'emergenza

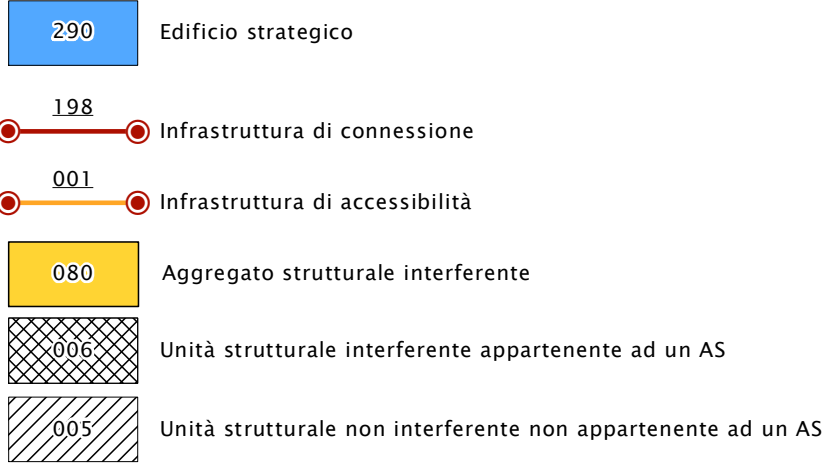

Tavole

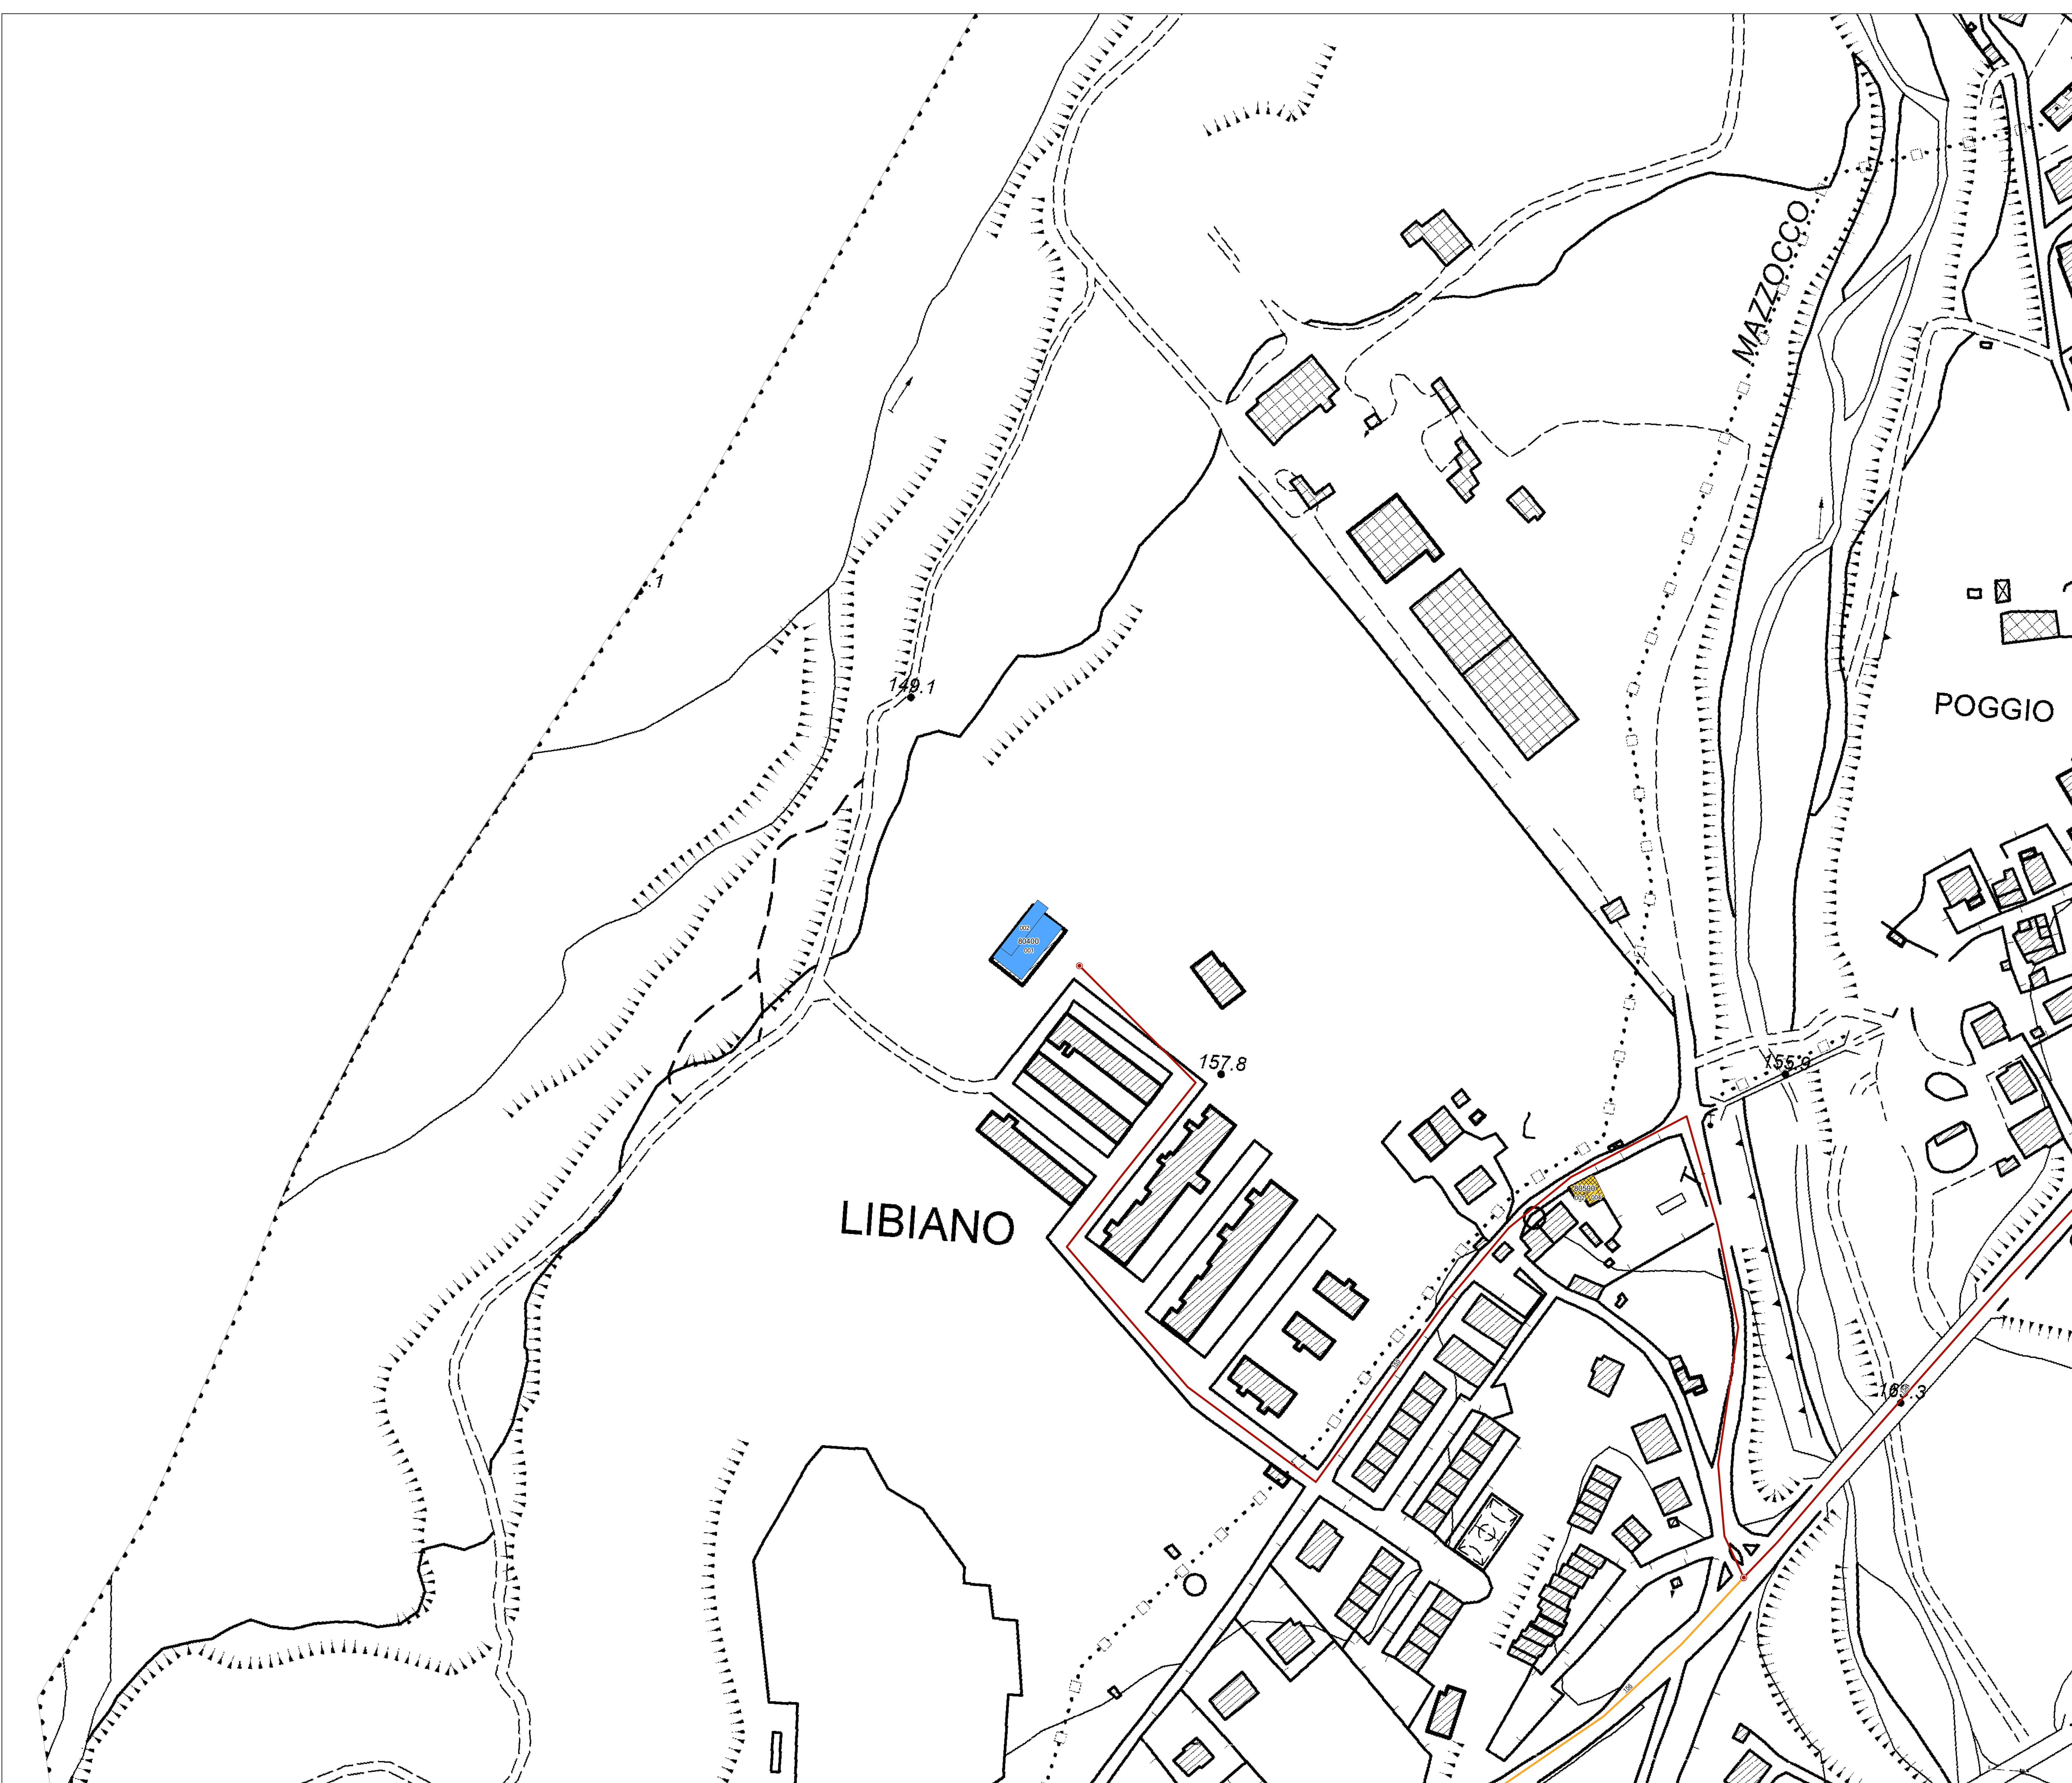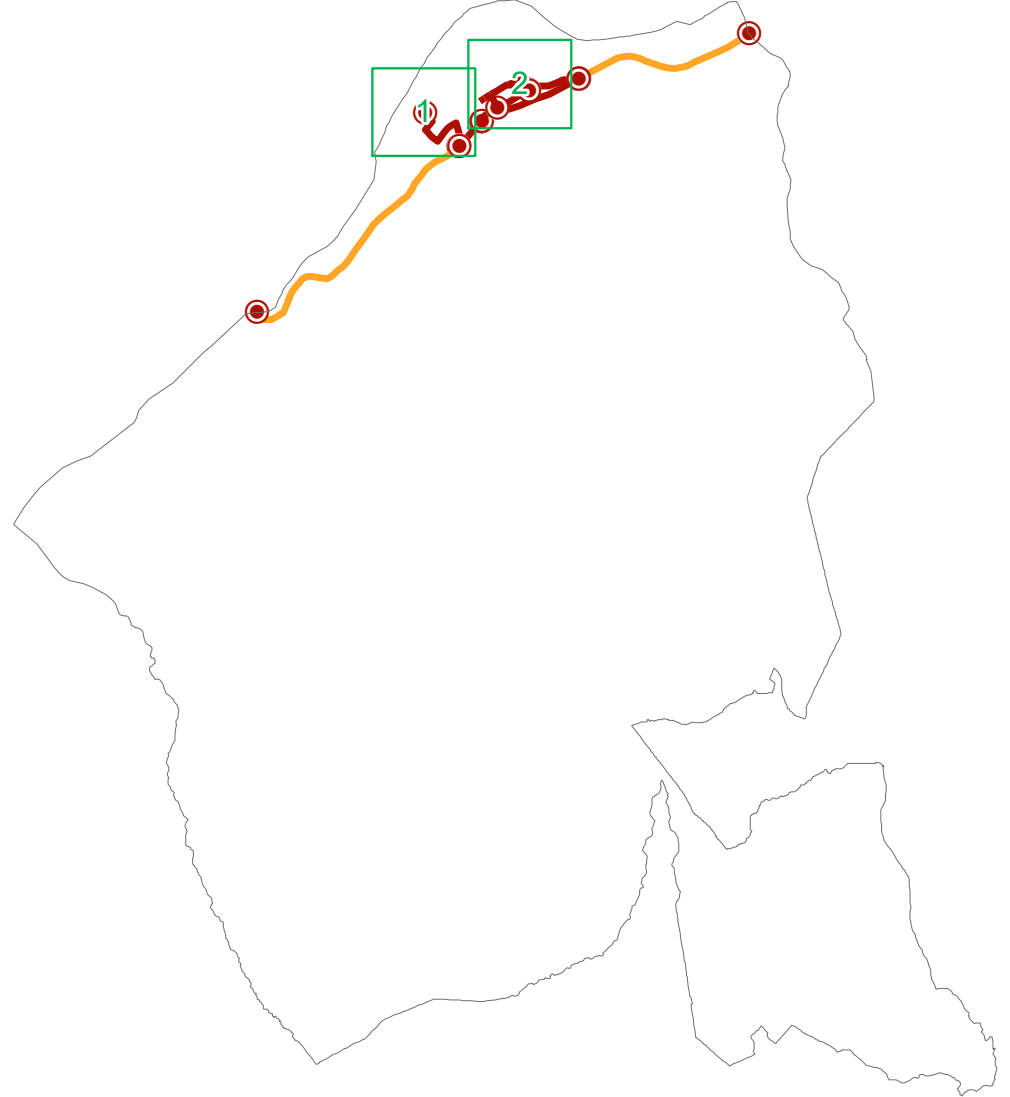

Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n.77

ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA
(CLE)
Stralci
Tav.2
scala 1 : 1.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di San Leo

Regione	Soggetto realizzatore	Data
	Responsabile: Dott.Geol. Paolo Ciacci	Ottobre 2022
	Gruppo di lavoro: Dott.Geol. Carlo Copioli Dott.Arch. Silvia Malpassi Dott.Geol. Fabio Vannoni Dott.Geol. Cristiano Guerra	

Legenda

Codice Provincia: 099
Codice Comune: 025

Sistema di gestione dell'emergenza

820 Edificio strategico

820 Area di emergenza (RICOVERO)

198 Infrastruttura di connessione

080 Aggregato strutturale interferente

080 Unità strutturale interferente appartenente ad un AS

080 Unità strutturale non interferente non appartenente ad un AS

080 Unità strutturale interferente isolata

0 12.5 25 50 Metri

N

Tavole